Zähleranschlußsäule, 2 Zählerfelder (Zählerkreuz)

(bei Ausführung mit Dreipunktbefestigung sind die Planungshinweise der TAB-NS-Nord-Beiblatt Berlin zu beachten)

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Zustimmung Netzbetreiber einholen!!

Nach TAB Stromnetz Berlin GmbH
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart Zählerfeld : IP 54 vorbereitet
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material : glasfaserverstärktes Polyester,
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

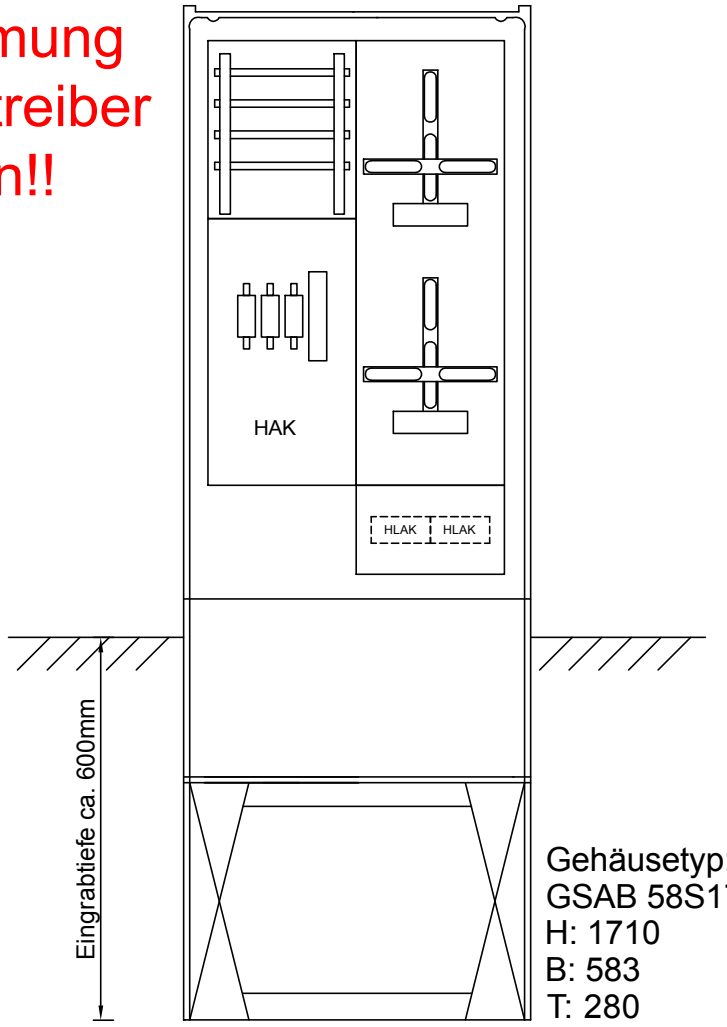

Gehäusetyp:
GSAB 58S1700
H: 1710
B: 583
T: 280

bestehend aus :

- 1xHausanschlußkasten 3xNH00 eingebaut
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
  vorbereitet zum Enbau von SH-Schaltern
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 375mm
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- 2xHLAKL 25mm²,4pol.

optional:

- Einbau selekt. Hauptleitungsschutzschalter
  entsprechend der benötigten Leistung
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C
- IP54 Zählerabdeckhaube
- EHZ Adapterplatte mit Raum für Zusatzanwendung

				Datum	31.03.2016	Projekt: ZAS 2 Zähler		Ang.-Nr.:	
				Bearb.	M.Biermann	**Best.Nr:07.00.1P21**		Auf.-Nr.:	
				Gepr.					
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30

Bl. 1 v. 1 Bl.