

Zähleranschlußsäule, 2 Zähler-Felder+TSG-Feld

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5


Nach TAB E.ON e.dis AG oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart : IP 54 vorber.
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material : glasfaserverstärktes Polyester,
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Montagevorrichtung für HAK 3xNH00
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- TSG Sicherung D01 (10A) 25kA
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 375mm
- 1xTSG-Feld nach DIN 43870 300mm
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- 2xHLAKL 25qmm,4pol.

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entsprechend der benötigten Leistung
- IP54 Abdeckhauben für Zähler+TSG
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C

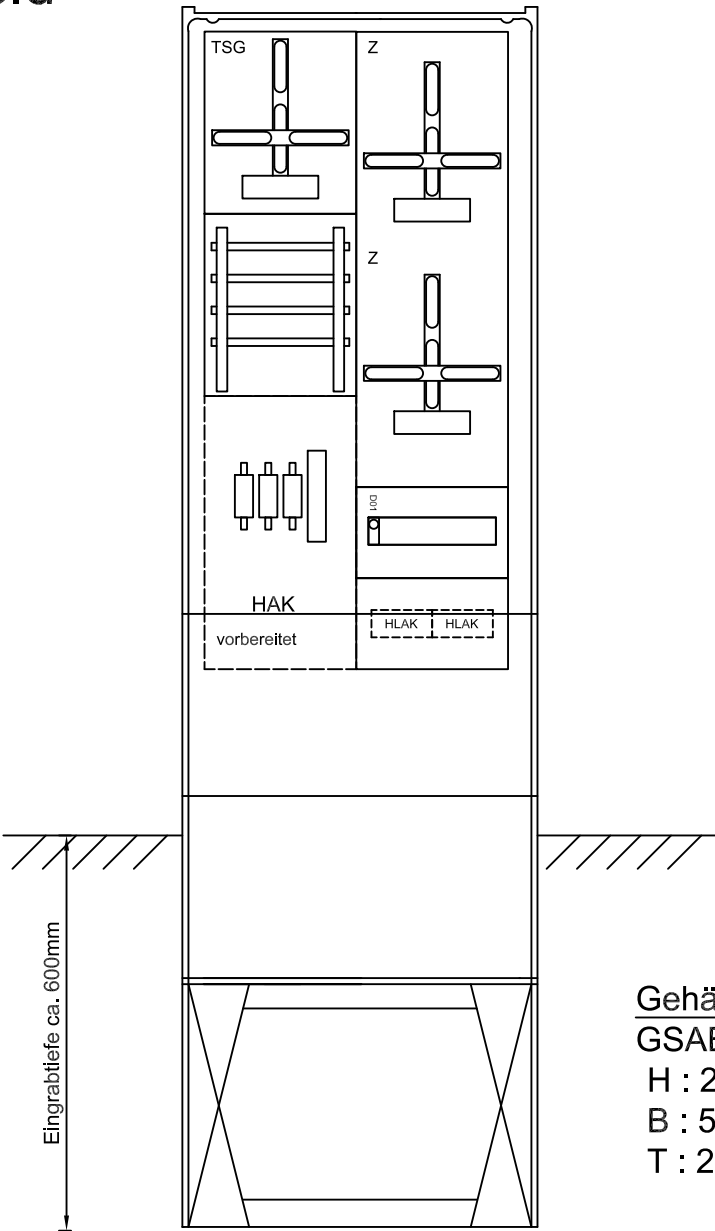

Gehäusotyp
GSAB 58S2000
H : 2010
B : 583
T : 272

Verdrahtung TSG-Feld
mit Netzbetreiber abstimmen!

			Datum	26.11.2013	Projekt:ZAS 2Z./TSG		Ang.-Nr.:	
			Bearb.	Wüstemann	Best. Nr.: 08.00.1P2		Auf.-Nr.:	
			Gepr.		Urspr.		Ers.f.	Ers.d.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				



GSAB
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23
99718 Greußen

Tel: 49/03636/7614-76
Fax: 49/03636/7614-30

Bl. 1 v.
1 Bl.