Zähleranschlußsäule, 3 Zählerfeld+TSG-Feld

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB Mainova AG oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart Zählerfelder : IP54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material : glasfaserverstärktes Polyester,
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

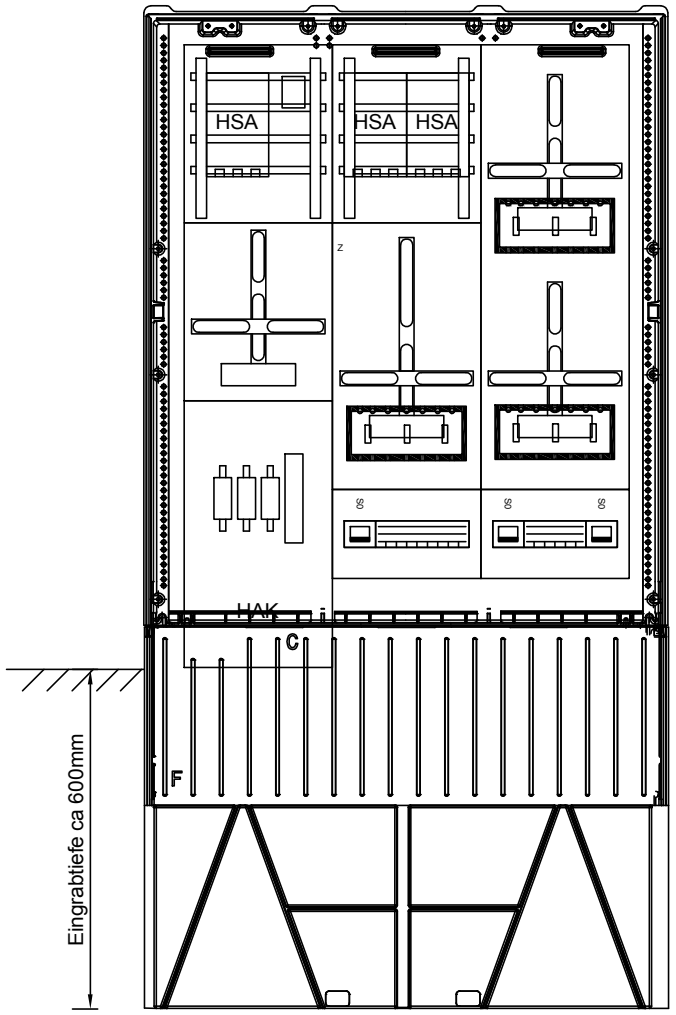

Gehäusetyp:
GSAB 88S1700
H: 1065+665
B: 883
T: 272

<u>bestehend aus :</u>

- 1xHausanschlußkasten 3xNH00
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
- vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- TSG Sicherung B10/1 25kA
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 375mm
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 3xZählersteckklemme 63A
- 1xTSG-Feld nach DIN 43870 300mm
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- 3xHauptschalter 63A 3polig sperrbar

optional:

- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C

				Datum	02.06.2015	**Projekt: ZAS 3Z./TSG**	Ang.-Nr.:	GSAB Elektrotechnik GmbH	Lindenstraße 23, 99718 Greußen, Tel: 49/03636/7614-76, Fax: 49/03636/7614-30
				Bearb.	M.Biermann	**Bst.Nr.:49.88.1P3HSA**	Auf.-Nr.:		Bl. 1 v. 1 Bl.
				Gepr.					
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	