Zähleranschlußsäule, 3 Zählerfelder

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB E.ON e.dis AG oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerplätze : IP 54 vorver.
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Montagevorrichtung für HAK 3xNH00
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
  vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 375mm
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- 3x HLAKL 25mm²,4pol.

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- IP54 Abdeckhauben für Zählerfelder
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C

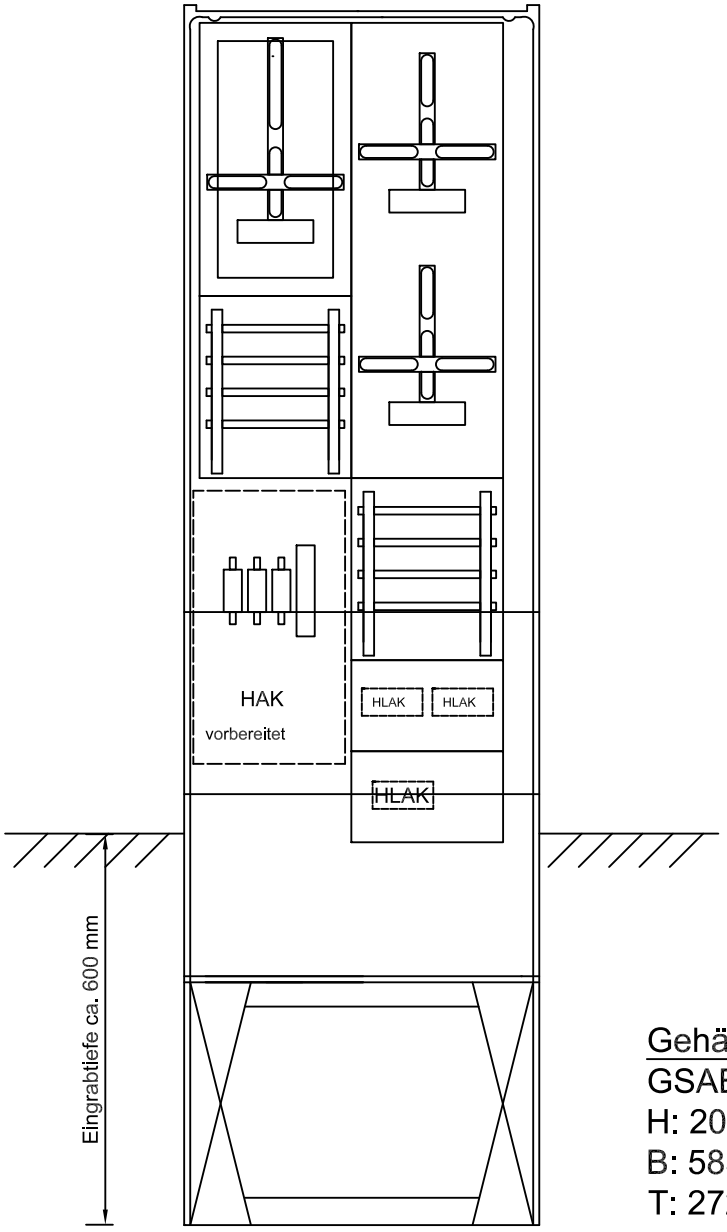

Gehäusetyp:
GSAB 58S2000
H: 2010
B: 583
T: 272

				Datum	27.11.2013	Projekt:	ZAS 3 Zähler	Ang.-Nr.:	GSAB Elektrotechnik GmbH	=
				Bearb.	Wüstemann	Bst.Nr.:	08.00.1P31	Auf.-Nr.:		+
				Gepr.					Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.