

Zähleranschlußsäule, 4 Zählerfelder (Zählerkreuz)

(bei Ausführung mit Dreipunktbefestigung sind die Planungshinweise der TAB-NS-Nord-Beiblatt Berlin zu beachten)

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

**Zustimmung
Netzbetreiber
einholen!!**

Nach TAB Stromnetz Berlin GmbH

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart Zählerfeld : IP 54 vorbereitet

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester,
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 1xHausanschlußkasten 3xNH00 eingebaut
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 375mm
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- 4xHLAKL 25mm²,4pol.

optional:

- Einbau selekt. Hauptleitungsschutzschalter
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C
- IP54 Zählerabdeckhaube
- EHZ Adapterplatte mit Raum für Zusatzanwendung

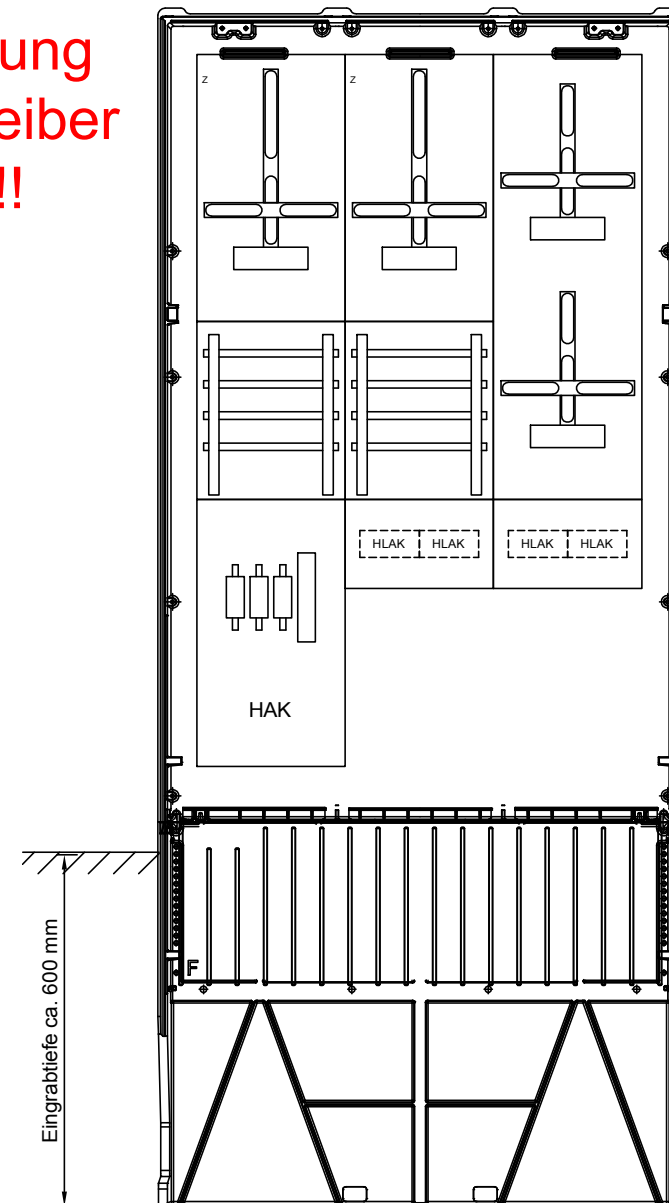

Gehäusotyp:
GSAB 88S2000
H: 1390+665
B: 883
T: 280

				Datum	31.03.2016	Projekt: ZAS 4 Zähler Bst.Nr.:07.88.1P41		Ang.-Nr.: Auf.-Nr.:		GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH			=
				Bearb.	M.Biermann								+
				Gepr.									
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.					Lindenstraße 23 99718 Greußen