

Zähleranschlußsäule 4 Zähler / TSG

konform zu VDE-AR-N 4101 bzw. 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

EVU - Teil nach TAB Bayernwerk AG od. TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44 optional IP54

Schutzart der Zählerplätze : IP 54 vorbereitet

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Stochersichere Belüftungskanäle

Material : glasfaserverstärktes Polyester nach IEC-695-2-1

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel
(Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- NH00-Hausanschlusskasten
- 4-Leiter Sammelschienensystem
- 5-Leiter Verdrahtung, In=63A
- 4xHLAKL 25qmm,5pol.

optional::

- Einbau von 4 sel.HSA 3-pol.
entsprechend der benötigten Leistung

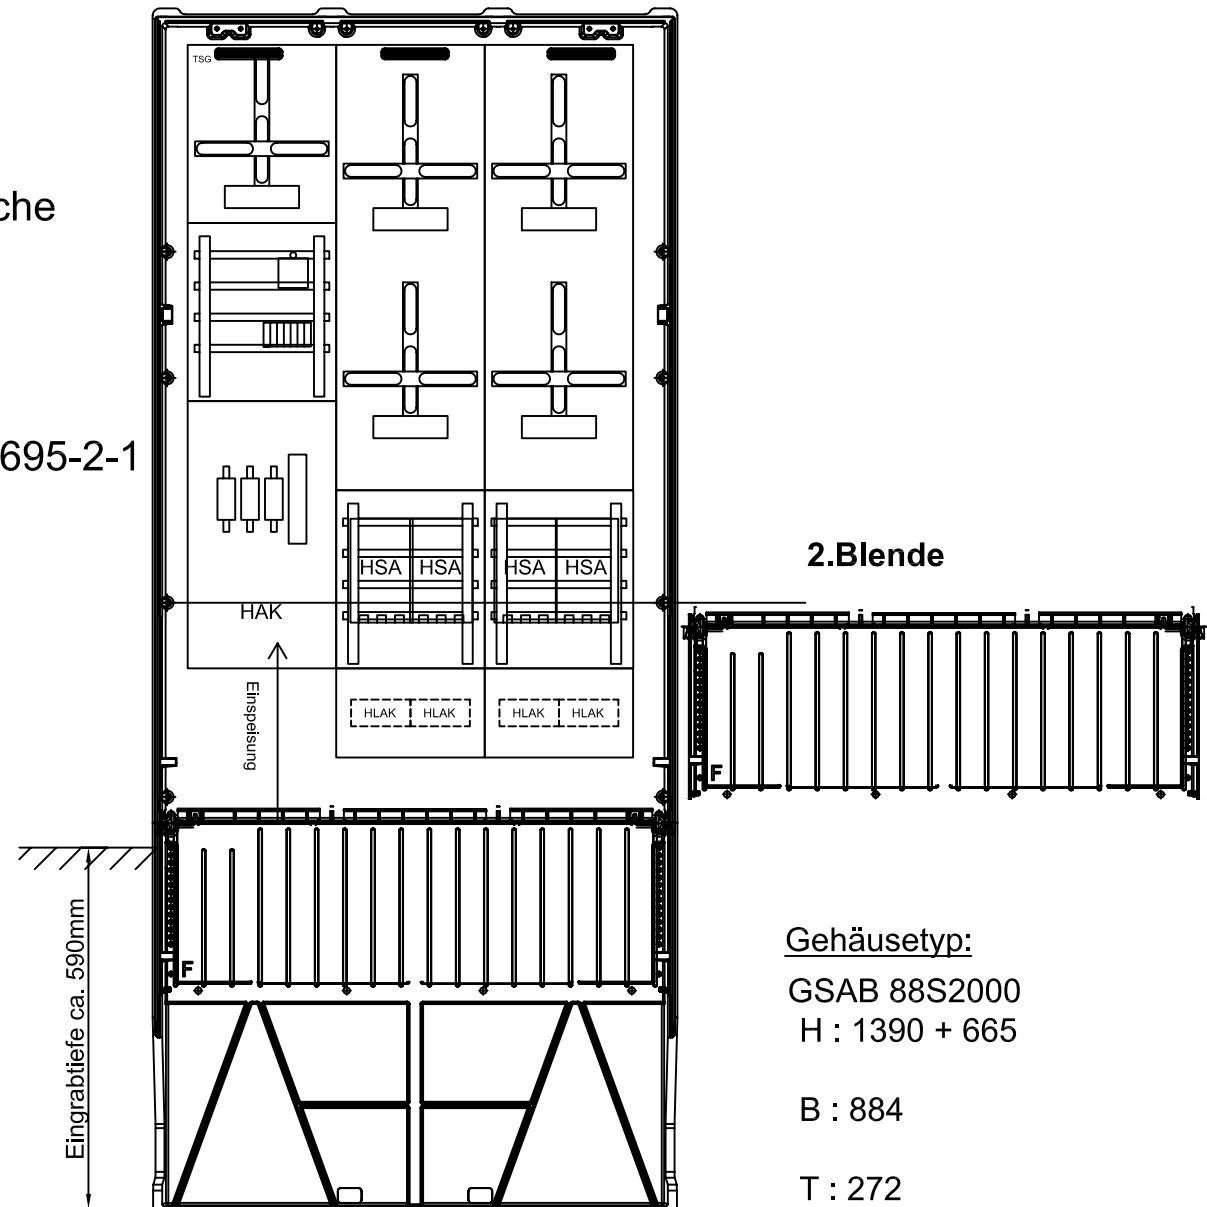

Gehäusetyp:

GSAB 88S2000

H : 1390 + 665

B : 884

T : 272

			Datum	22.12.2014	Projekt:ZAS 4Zähler	Ang.-Nr.: 210.....	 GSAB Elektrotechnik GmbH			=
			Bearb.	M.Ackermann	BestNr:02.88.1P4HAK	Auf.-Nr.:				+
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.