Zähleranschlußsäule, 4 Zähler-Felder+TSG-Feld

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5
Nach TAB E.ON e.dis AG oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerfelder: IP 54 vorber.
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material : glasfaserverstärktes Polyester,
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Montagevorrichtung für HAK 3xNH00
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
  vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- TSG-Sicherung D01 (10A) 25kA
- 4xZählerfelder nach DIN 43870 375mm
- 1xTSG-Feld nach DIN 43870 300mm
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- 4xHLAKL 25qmm,4pol.

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- IP 54 Abdeckhauben für Zähler und TSG
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN43870-C

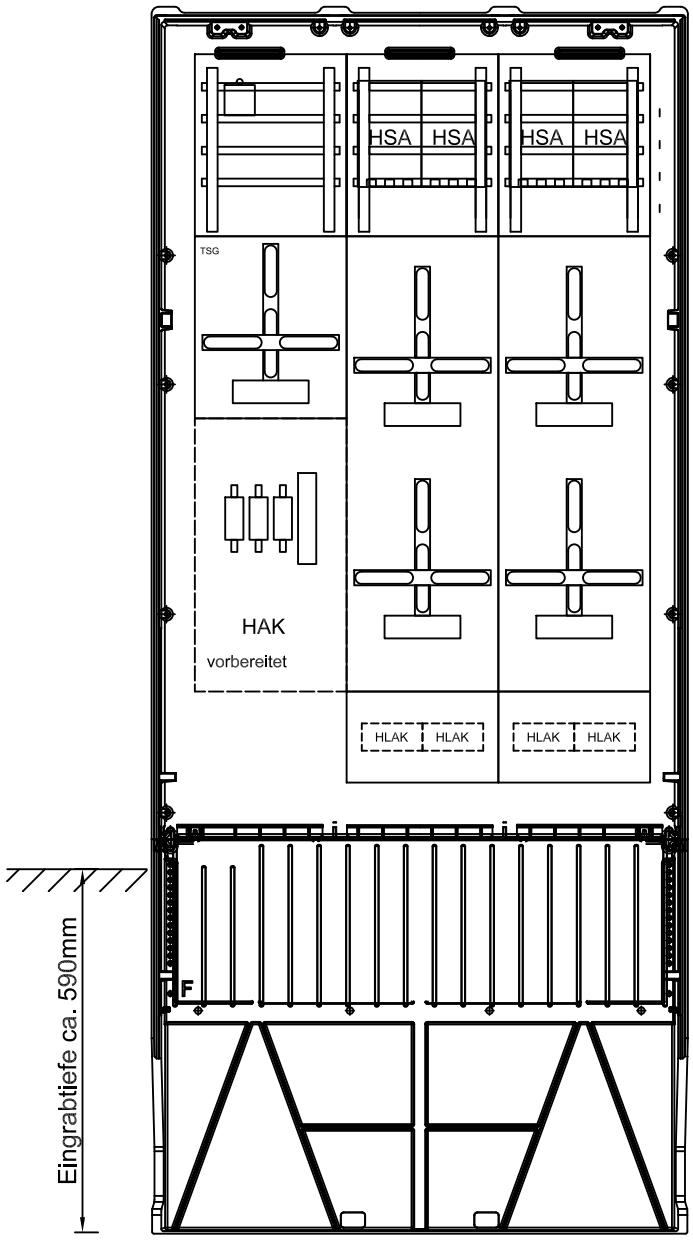

Gehäusetyp:

GSAB 88S2000
H : 1390 + 665

B : 884

T : 272

Verdrahtung TSG-Feld
mit Netzbetreiber abstimmen!

				Datum	06.02.2014	Projekt: ZAS 4ZP/TSG		Ang.:	GSAB Elektrotechnik GmbH	=
				Bearb.	Wüstemann	Best-Nr: **08.88.1P4**		Auf.-Nr.:		+
				Gepr.					Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.