

Zähleranschlußsäule 4 Zählerfelder

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

NB - Teil nach TAB 2013 Westnetz GmbH oder TAB-gleiche


Schutzart der Säule: IP 44
Schutzart der Zählerplätze: IP 54 vorbereitet
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester nach IEC-695-2-1
Farbe: grau, ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- 1xHausanschlußkasten 3xNH00 eingebaut.
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 2xZählerfelder nach DIN 43870 375mm
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- 4xHLAKL 25mm², 4polig

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- IP54 Abdeckhauben für Zähler und TSG
- 5-Leiter- Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN43870-C
- RJ45-Buchse
- Sockelfüllmaterial SFM 1

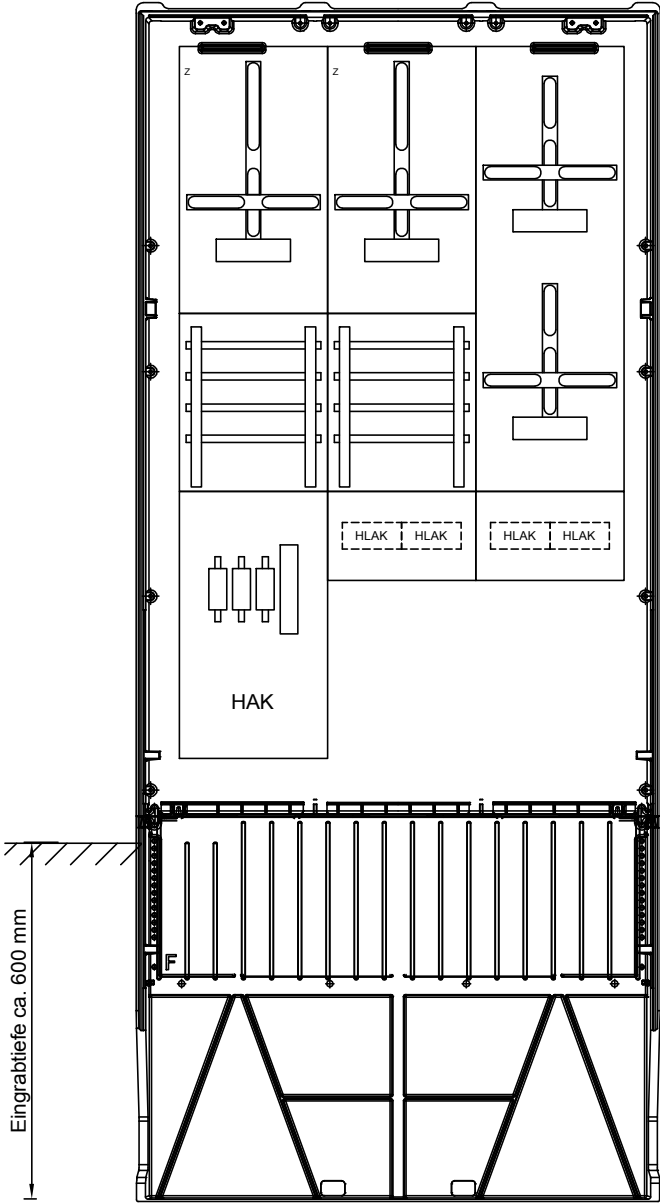

Gehäusotyp:
GSAB 88S2000
H : 1390 + 665

B : 884

T : 272

				Datum	03.08.2015	Projekt: ZAS 4 Zähler Best.-Nr: 22.88.1P41	Ang.-Nr.:	 GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH			=		
				Bearb.	M.Biermann		Auf.-Nr.:				+		
				Gepr.									
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.