

Zähleranschlußsäule, 3 Zählerfelder

angelehnt an VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB 2012 Mitteldeutschland oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart : IP 54, Zählerfeld mit Bedienfenster

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester,
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel


(1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Montagevorrichtung für HAK 3xNH00
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
- vorbereitet zum Einbau für selektiven Hauptsicherungsautomat
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 375mm
- 5-Leiter Verdrahtung H07V-K 10mm²
- 3xHLAKL 25mm²,5pol.
- Montageplatz für APL

optional:

- Einbau selekt. Hauptleitungsschutzschalter
entsprechend der benötigten Leistung

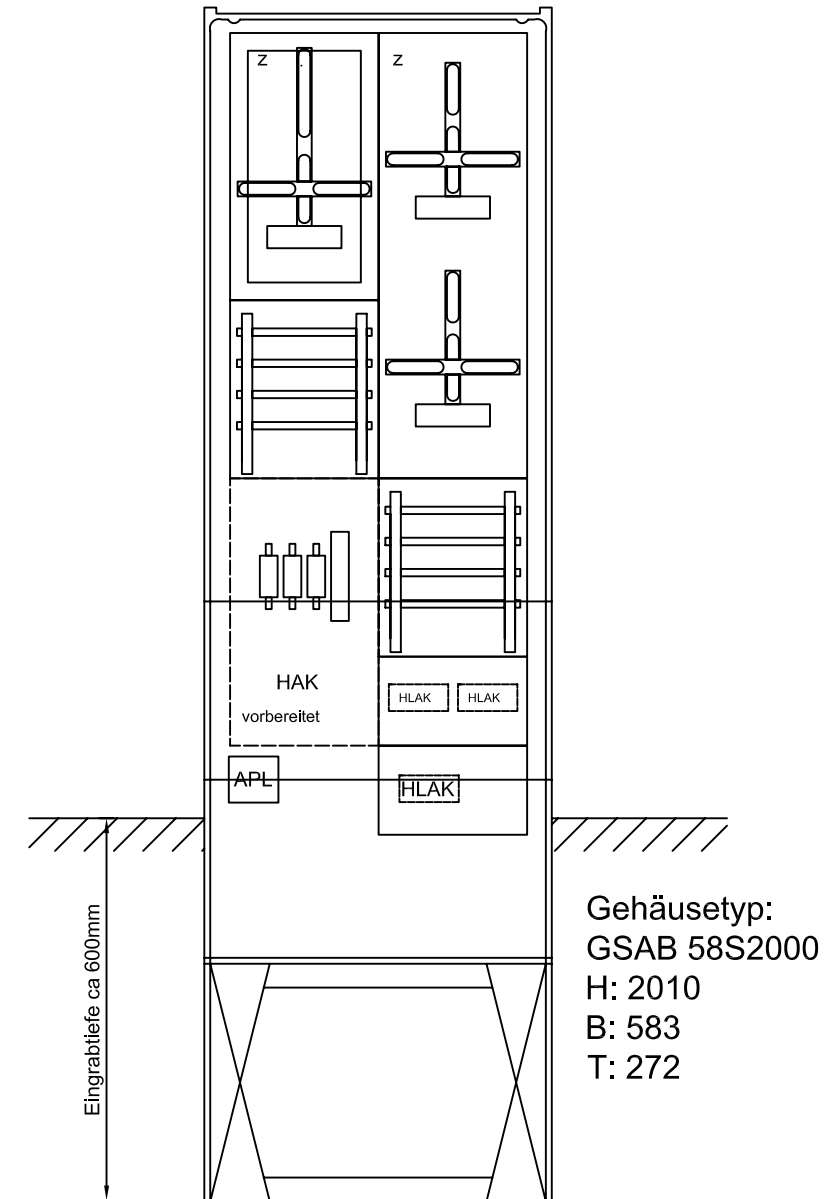

				Datum	23.10.2013	Projekt:ZAS 3 Zähler		Ang.-Nr.:		=		
				Bearb.	M.Biermann	Verteilung: 03.00.1P31HSA		Auf.-Nr.:			+	
				Gepr.								
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Bl. 1	v.
											1	Bl.



GSAB
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v.
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.