

# Zähleranschlußsäule, 1xZähler

konform zu VDE-AR-N 4102  
 geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1  
 TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

## Nach TAB Stadtwerke München


Schutzart der Säule : IP 44  
 Schutzart Zählerplatz: IP 54  
 Schutzklasse II ( doppelte oder verstärkte Isolierung)  
 Material : glasfaserverstärktes Polyester,  
 (SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei  
 Farbe : grau , ähnlich RAL 7035  
 Schließung : Doppelschwenkhebel  
 (1xKundenzylinder eingebaut)  
 (1xNB-Schließzylinder vom Kunden beizustellen)

### bestehend aus :

- Montagevorrichtung für HAK 3xNH00 (wird von den SWM eingebaut)
- 5-Leiter-Sammelschienensystem 250A vorbereitet zum Einbau für selektiven Hauptsicherungsautomat
- 5-Leiter Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm<sup>2</sup>
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- Hauptleitungsabzweigklemme 25mm<sup>2</sup>,5pol.
- Kabelabfangschiene
- Sockelfüllmaterial 99.00.040

### optional:


- Einbau selekt. Hauptleitungsschutzschalter  
entsprechend der benötigten Leistung ist immer separat zu bestellen

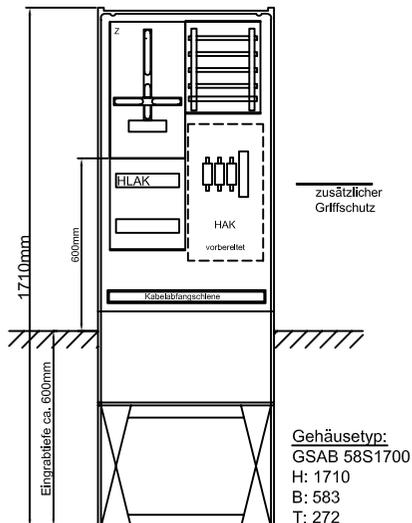

|                   |           |                            |       |           |         |         |         |
|-------------------|-----------|----------------------------|-------|-----------|---------|---------|---------|
| Datum: 18.03.2014 |           | Projekt: ZAS 1Zähler       |       | Ang.-Nr.: |         | s       |         |
| Bearb.: Ch.Vonnoe |           | Best.-Nr.: 02.00.1P11b-SWM |       | Auf.-Nr.: |         | *       |         |
| Gepr.:            |           | Urspr.:                    |       | Ers.f.:   |         | Ers.d.: |         |
| Zust.:            | Änderung: | Datum:                     | Name: | Norm:     | Urspr.: | Ers.f.: | Ers.d.: |



Lindenstraße 23 Tel: 49(0)3636/7614-76  
 99718 Greußen Fax: 49(0)3636/7614-30

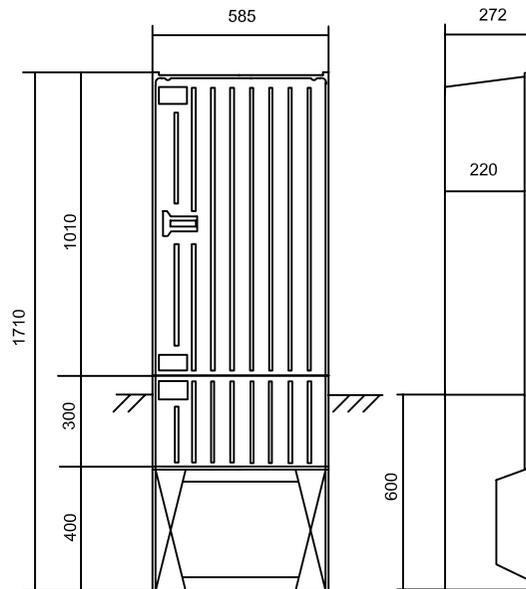

|                   |           |                            |       |           |         |         |         |
|-------------------|-----------|----------------------------|-------|-----------|---------|---------|---------|
| Datum: 18.03.2014 |           | Projekt: ZAS 1Zähler       |       | Ang.-Nr.: |         | s       |         |
| Bearb.: Ch.Vonnoe |           | Best.-Nr.: 02.00.1P11b-SWM |       | Auf.-Nr.: |         | *       |         |
| Gepr.:            |           | Urspr.:                    |       | Ers.f.:   |         | Ers.d.: |         |
| Zust.:            | Änderung: | Datum:                     | Name: | Norm:     | Urspr.: | Ers.f.: | Ers.d.: |

Lindenstraße 23 Tel: 49(0)3636/7614-76  
 99718 Greußen Fax: 49(0)3636/7614-30