

Zähleranschlußsäule, 2xZähler

konform zu VDE-AR-N 4102
 geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
 TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5


Nach TAB Stadtwerke München
 Schutzart der Säule : IP 44
 Schutzart der Zählerplätze: IP 54
 Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
 Material : glasfaserverstärktes Polyester,
 (SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
 Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
 Schließung : Doppelschwenkhebel
 (1xKundenzylinder eingebaut)
 (1xNB-Schließzylinder ist vom Kunden beizustellen)

bestehend aus :


- Montagevorrichtung für HAK 3xNH00 (wird von den SWM eingebaut)
- 5-Leiter-Sammelschienensystem 250A vorbereitet zum Einbau für selektiven Hauptsicherungsautomat
- 5-Leiter Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm²
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 375mm
- 2xHLAKL 25mm²,5pol.
- Kabelabfangschiene
- Sockelfüllmaterial 99.00.040

optional:

- Einbau selekt. Hauptleitungsschutzschalter
 entsprechend der benötigten Leistung ist immer separat zu bestellen

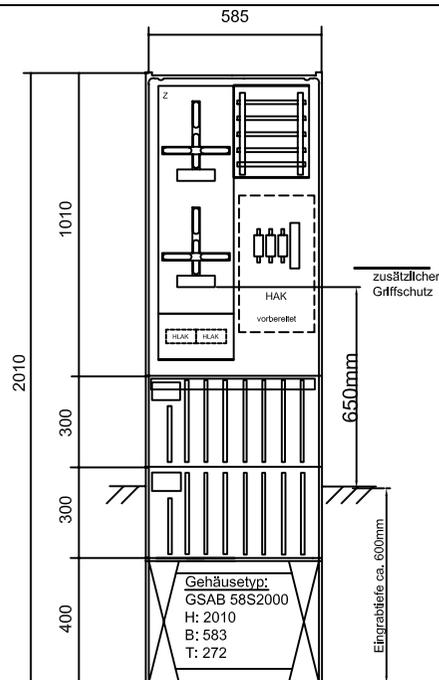

Datum: 16.12.2013		Projekt: ZAS 1Zähler		Ang.-Nr.:		Lindenstraße 23		Tel: 49(0)3636/7614-76		Bl. 1 v.	
Bearb.: A.Fiedler		Best.-Nr.: 02.00.1P21-SWM		Auf.-Nr.:		99718 Greußen		Fax: 49(0)3636/7614-30		1 Bl.	
Zust. Änderung		Datum Name Norm		Urspr. Ers.f.		Ers.d.					

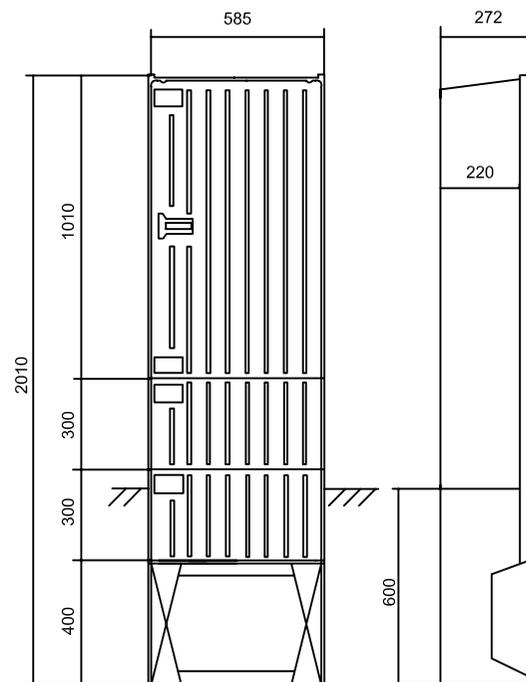

Datum: 18.03.2014		Projekt: ZAS 1Zähler		Ang.-Nr.:		Lindenstraße 23		Tel: 49(0)3636/7614-76		Bl. 1 v.	
Bearb.: Ch.Vonnoe		Best.-Nr.: 02.00.1P21-SWM		Auf.-Nr.:		99718 Greußen		Fax: 49(0)3636/7614-30		1 Bl.	
Zust. Änderung		Datum Name Norm		Urspr. Ers.f.		Ers.d.					