

Zähleranschlußsäule, 2 Zähler-Felder+TSG-Feld

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB E.ON e.dis AG oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerfelder : IP 54 vorber.

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Montagevorrichtung für HAK 3xNH00
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 375mm
- 1xTSG-Feld nach DIN 43870 300mm
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- 2xHLAKL 25qmm, 4pol.
- Verteilerfeld 3x13TE
(1x13TE bestückt mit 2xHLAKL)
(1x13TE bestückt mit TSG Sicherung D01 (10A) 25kA;
Schütz 63A, AC3, 3pol.; Ausschalter 1pol, 16A)

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entsprechend der benötigten Leistung
- IP54 Abdeckhaube für Zähler+TSG
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C

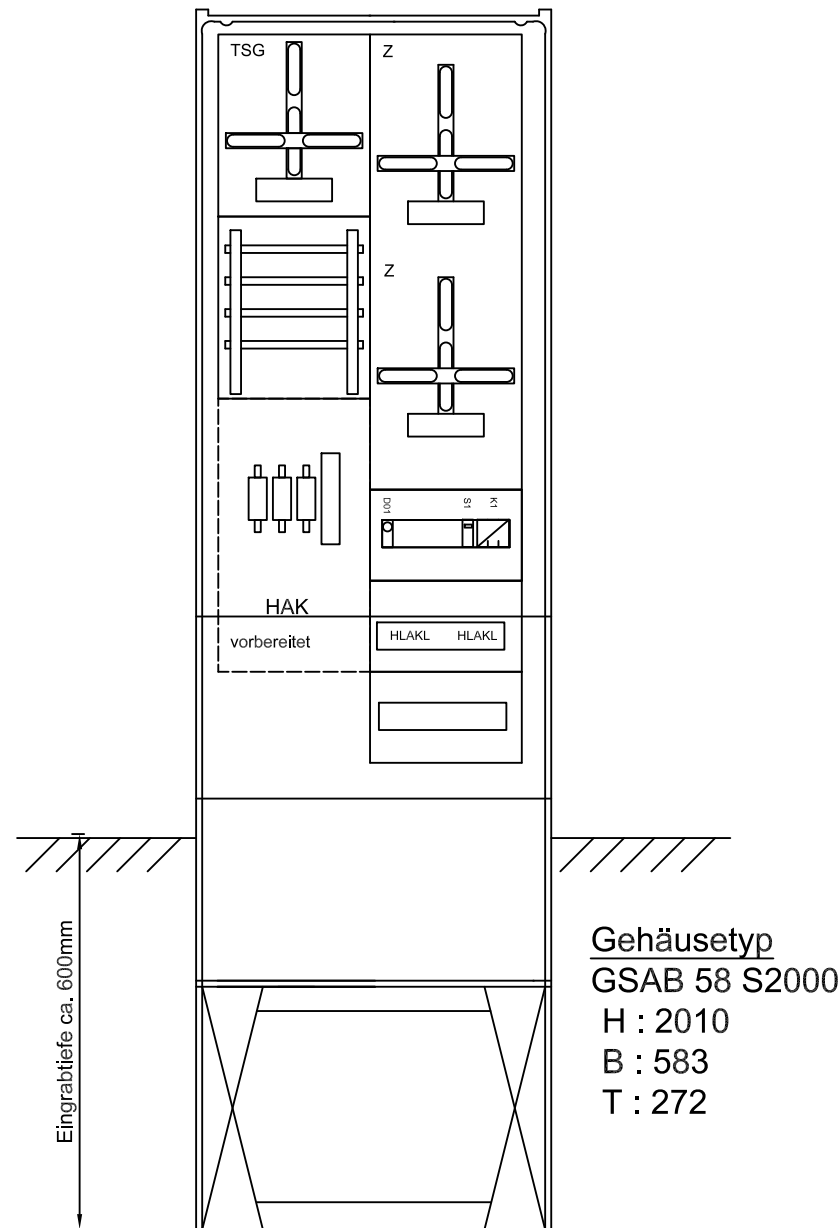

**Verdrahtung TSG-Feld
mit Netzbetreiber abstimmen!**

				Datum	26.11.2013	Projekt:ZAS 2Z./TSG Bst.Nr.:08.00.1P2H		Ang.-Nr.:	
				Bearb.	Wüstemann			Auf.-Nr.:	
				Gepr.				Ers.d.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.		



GSAB
Elektrotechnik GmbH

		=	
		+	
Lindenstraße 23	Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1	v.
99718 Greußen	Fax: 49/03636/7614-30	1	Bl.