Zähleranschlußsäule, 2 Zählerfelder+TSG-Feld

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB Bayernwerk AG oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerplätze : IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

<u>bestehend aus :</u>

- Hausanschlußkasten 3xNH00 vorbereitet
- 4-LeiterSammelschienensystem 250A
  vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- TSG-Sicherung 25kA/10A
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 375mm
- 1xTSG-Feld nach DIN 43870 300mm
- 5-Leiter-Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm²
- 2xHLAKL 25mm²,5pol.
- 7-polige Steuerleitungsklemme

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

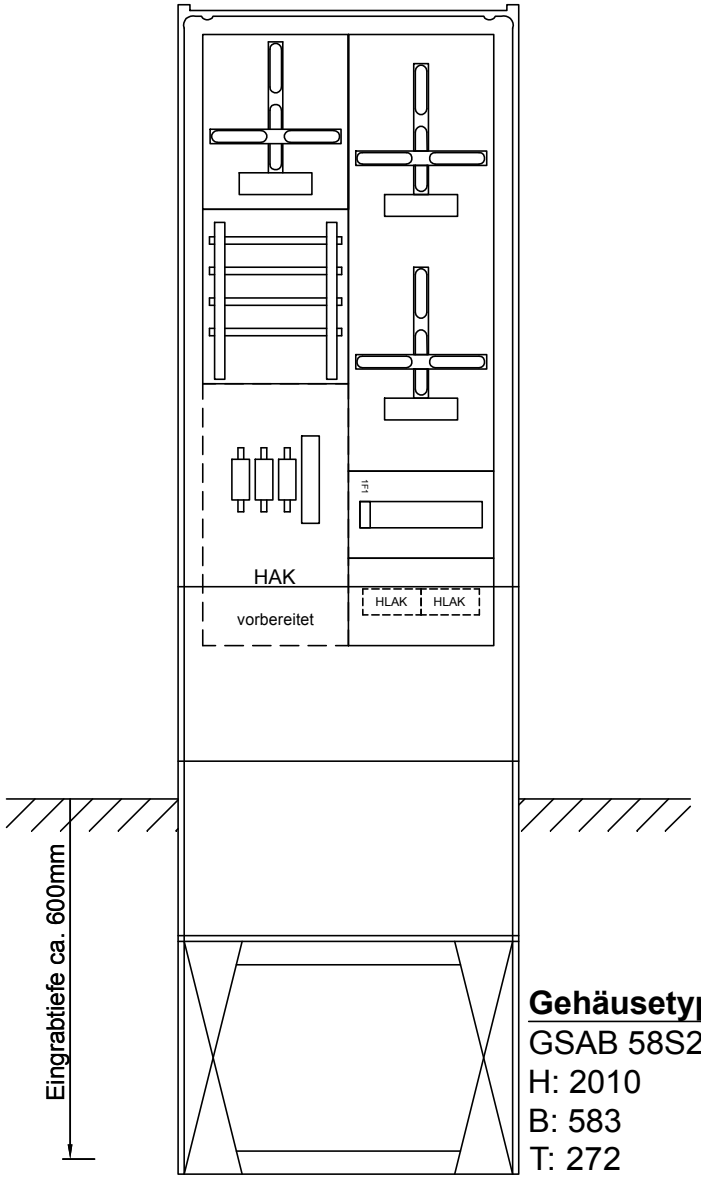

Gehäusetyp:
GSAB 58S2000
H: 2010
B: 583
T: 272

				Datum	05.01.2014	Projekt: ZAS 2Z./TSG	Ang.-Nr.:	GSAB Elektrotechnik GmbH
				Bearb.	M.Biermann	Best.Nr. 02.00.1P2	Auf.-Nr.:	
				Gepr.				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ers.f.	Ers.d.	

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30