

Zähleranschlußsäule 4 Zähler

konform zu VDE-AR-N 4101 bzw. 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5


VNB - Teil nach TAB Bayernwerk AG od. TAB-gleiche
Schutzart der Säule : IP 44 optional IP54
Schutzart der Zählerplätze : IP 54 vorbereitet
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Stochersichere Belüftungskanäle
Material : glasfaserverstärktes Polyester nach IEC-695-2-1
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel (Kundenzylinder eingeb.)

bestehend aus :

- HAK 3xNH00
- 4-Leiter Sammelschienensystem
- 5-Leiter Verdrahtung, In=63A
- 4xHLAKL 25qmm,5pol.

optional:

- Einbau von 12 sel.HSA entsprechend der benötigten Leistung

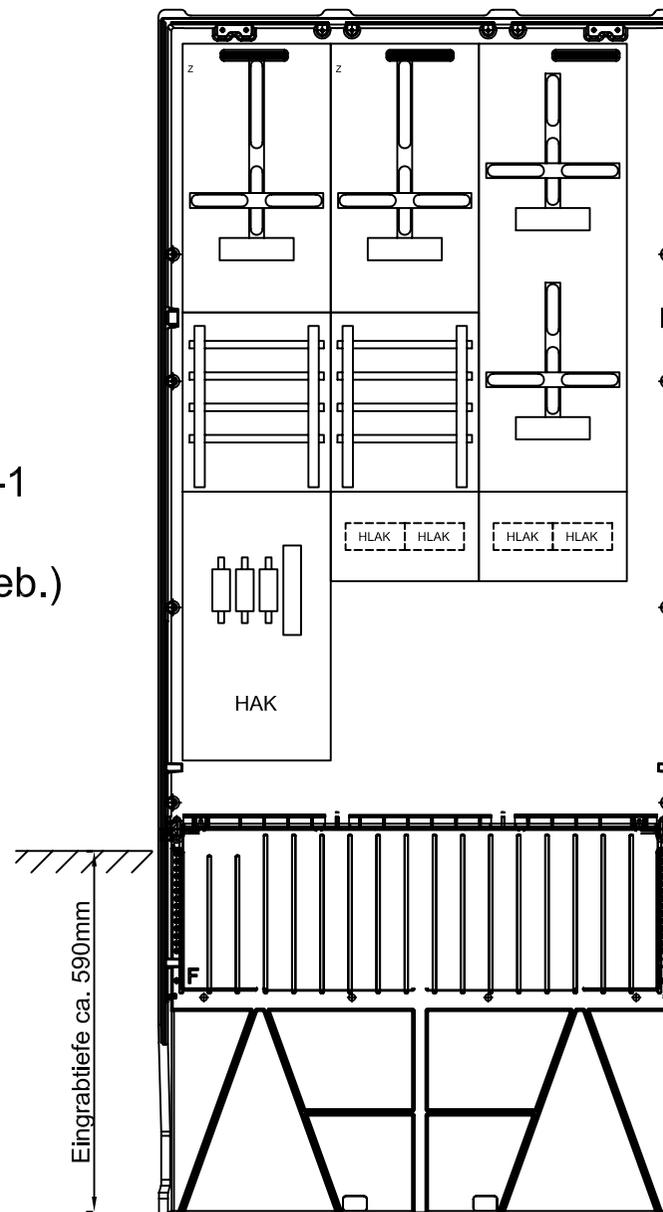

Gehäusotyp:

GSAB 88S2000

H : 1390 + 665

B : 884

T : 272

			Datum	22.12.2014	Projekt:ZAS 4Zähler	Ang.-Nr.:		=
			Bearb.	M.Ackermann	BestNr:02.88.1P41HAK	Auf.-Nr.:		+
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v. 99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.



GSAB
Elektrotechnik GmbH