

Zähleranschlußsäule, 1 Zählerfeld

angelehnt an VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB E.ON e.dis AG oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerfelder : IP 54 vorber.

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Montagevorrichtung für HAK 3xNH00
- Ausführung ohne Sammelschienensystem
- Platz für SH-Schalter entspr. der Leistung (Hutschienenbefestigung)
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870 450mm
- HLAKL 25mm²,4pol.

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entsprechend der benötigten Leistung
- IP54 Abdeckhaube für Zählerfeld

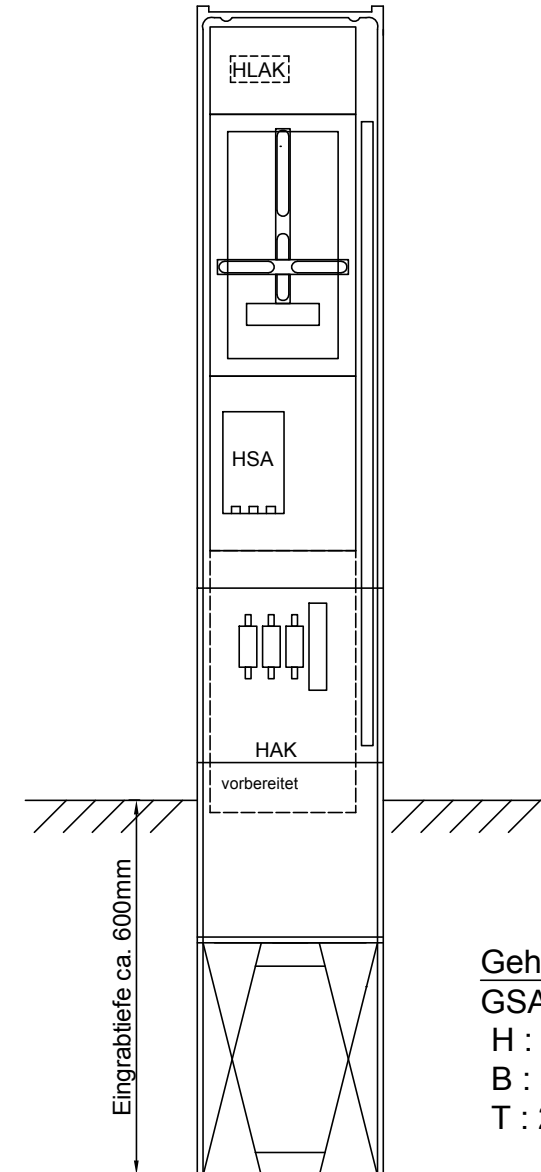

Gehäusetyp:
GSAB 35 S2000
H : 2010
B : 350
T : 280

				Datum	04.09.2014	Projekt: ZAS 1Zähler Bst-Nr: 08.00.1Pr11		Ang.Nr.:		GSAB	Lindenstraße 23 99718 Greußen		Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30		Bl. 1 v. 1 Bl.	
				Bearb.	M.Biermann			Auf.Nr.:								
				Gepr.				Ers.d.								
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.			Elektrotechnik GmbH						