

# Leerschrank

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1  
 TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5


Schutzart der Säule : IP 44  
 Schutzklasse II ( schutzisoliert )  
 Material : glasfaserverstärktes Polyester  
 Farbe : grau , ähnlich RAL 7035  
 Schließung : Einfachschließung  
 (Profilzylinder eingebaut)

## bestehend aus:

- Montageplatte PVC 6mm

## optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite
- Montageplatte Stahlblech verzinkt 3mm

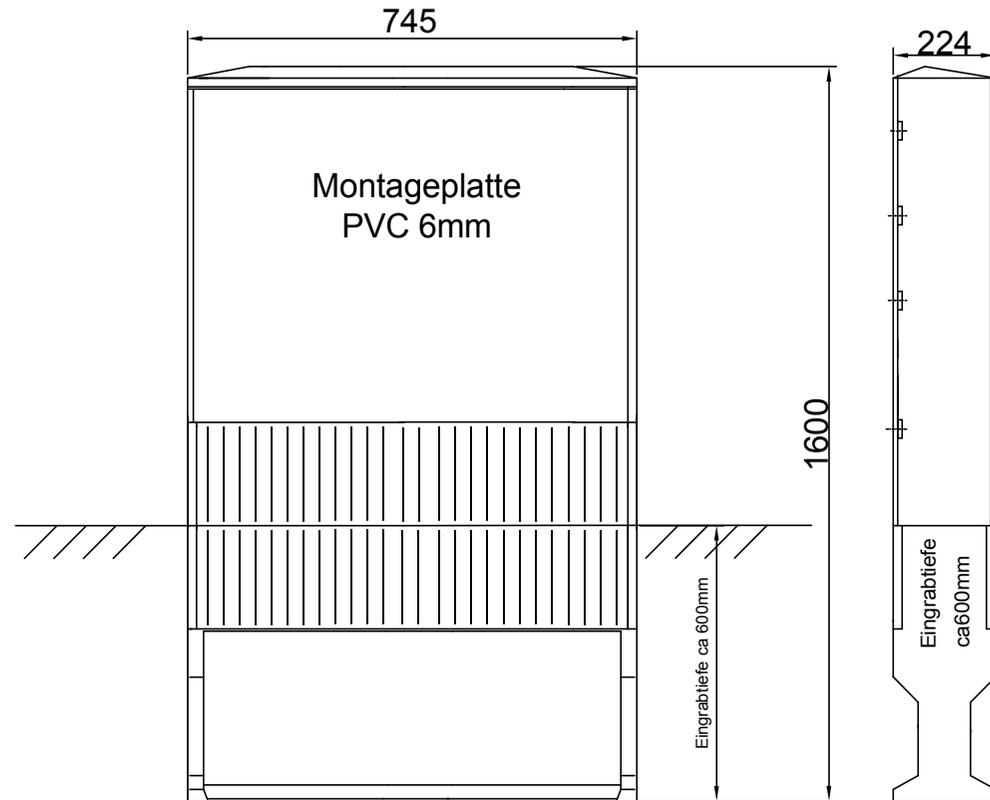

Gehäusotyp  
 GSAB 1 F1600  
 H: 1600  
 B: 745  
 T: 224

			Datum	11.01.2016	Projekt: Leerschrank Verteilung: 1F1600M	Ang.-Nr.: Auf.-Nr.:	 <b>GSAB</b> ELEKTROTECHNIK GMBH	Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.
		Bearb.	M.Biermann							
		Gepr.								
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			