

Meß-/Wandlerschrank 250A

nach DIN 43870 bdew-Richtlinie 2008
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

NB - Teil nach TAB SYNA oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (schutzisoliert)


Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschließung
(1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 2xNH2-Sicherungslastschaltleiste
- V-Klemme 95-240mm² ALU
- 1xReserveplatz Abgangsseite
- 5 Leiter Sammelschienensystem 250A
- D01/3pol
- TSG-Steuersicherung D01
- Standardwandlerklemme eingebaut
- **Aufbau mit DIN Zählerfeldern**
--> kein Zählerwechselschrank

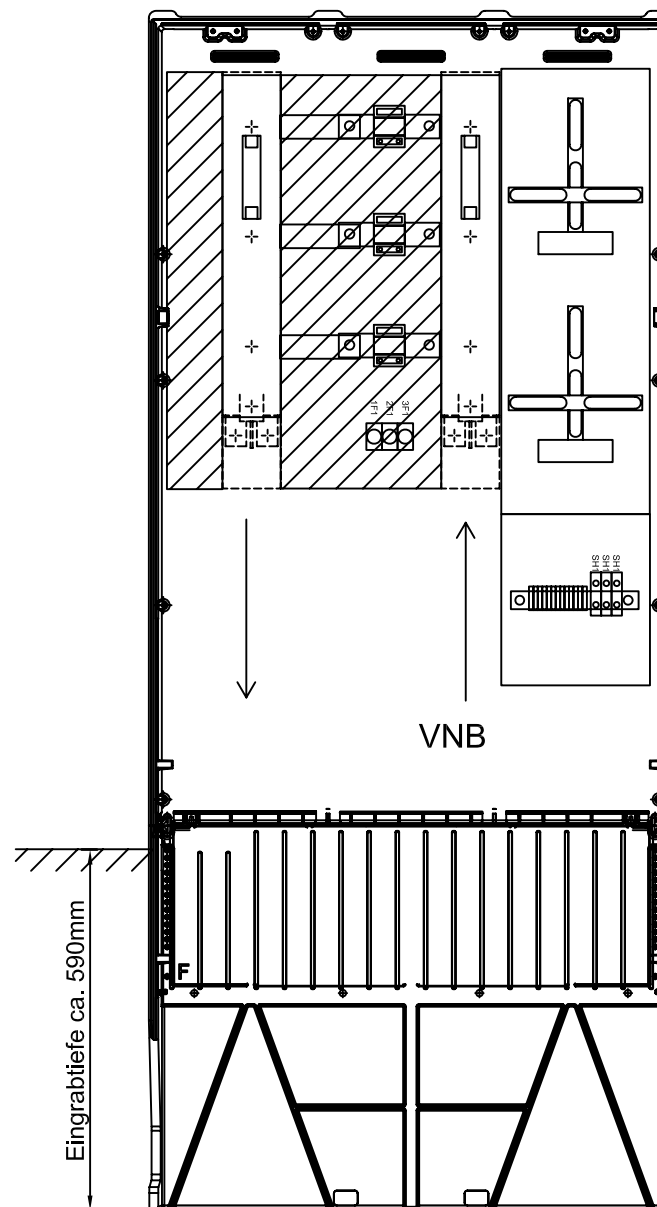

Gehäusotyp:

GSAB 88S2000

H : 1390 + 665

B : 884

T : 272

VNB-Zustimmung einholen!

			Datum	18.04.2011	Projekt: Wandlermessung Best-Nr:43.W250.88S	Ang.-Nr.: Auf.-Nr.: Blatt	 GSAB Elektrotechnik GmbH	= +	Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						
					Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			