

Hausanschlußsäule mit Sockel


Typ GSAB 32S1400MDSHAK

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

bestückt mit:

HAK 3xNH00
(Zu-und Abgang max.70mm²/95mm²se)

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschlwenkhebel 1xKundenzylinder eingebaut

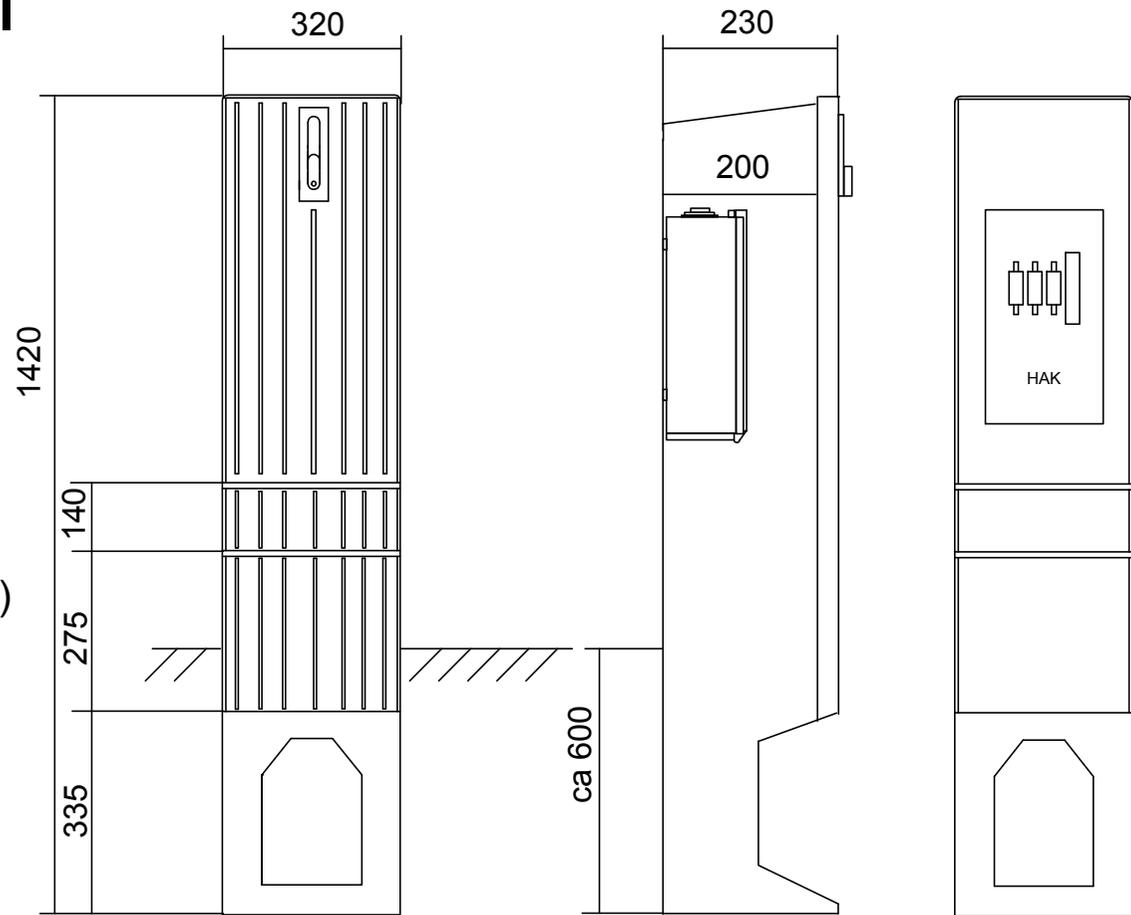

				Datum	30.07.2015	Projekt:HA-Säule Best.Nr:32S1400MDSHAK	Ang.-Nr.:				=	
				Bearb.	H.Vonnoe		Auf.-Nr.:				+	
				Gepr.			Urspr.	Ers.f.		Ers.d.		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.