

Klein-Wandlermessung bis 100A

für Selbstverbrauch/Überschusseinspeisung

VDE-AR-N 4105

geprüft nach VDE 0603-2-2

Gehäuse geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Bayernwerk AG oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einachsenschwenkhebel

bestehend aus :

- Hausanschlusskasten Zugang NB
- Wandlerlaschen verzinkt, Wandler stellt NB
- Lasttrennschalter 100A Abgang Bezug
- Wandlerbausatz für PV (ohne Wandler)
- NH000 (100A)-Lasttrennschalter (Kurzschlusschutz)
- 2xSchütz A110, 55 kW 3polig
- Netzschutzrelais nach AR-N 4105 mit Vorsicherung
- Verbindungssatz zum Meßschrank kurzschlussfest
- Bertührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM2

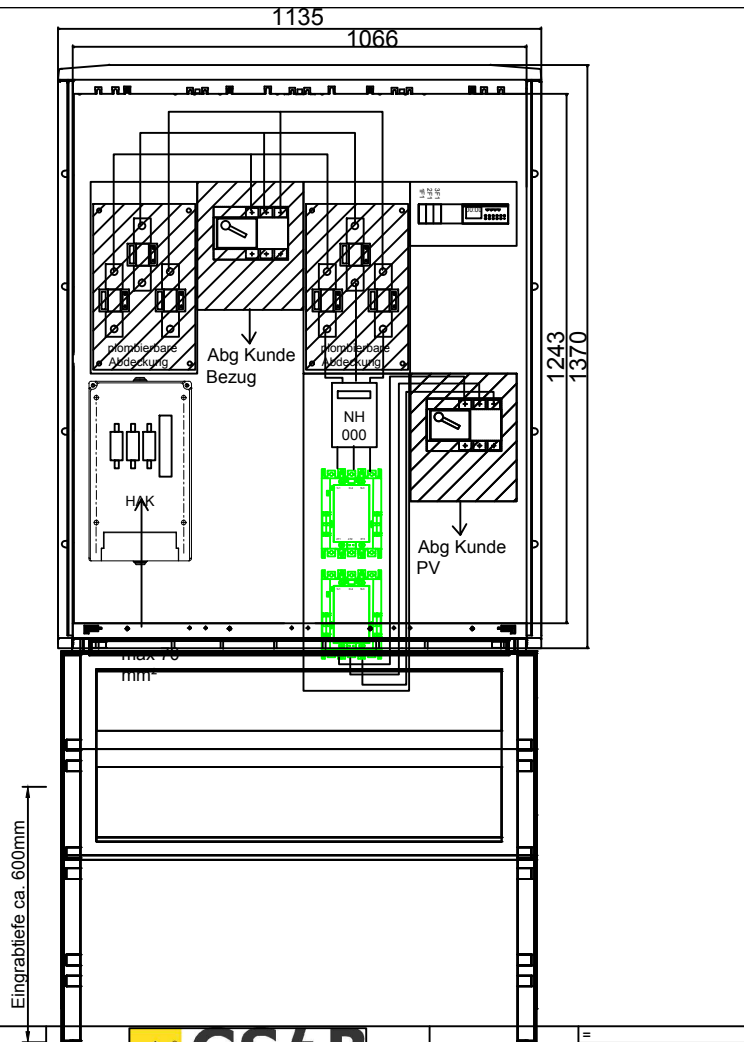

			Datum	09.03.2018	Projekt: Wandlermessung	Ang.-Nr.:	2170...
			Bearb.	Ch.Vonnoe	Bst.Nr.:	02.W100-AR01.E	
			Gepr.		Urspr.		Ers.f.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.



Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 36367614-0 Fax: +49 36367614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.
----------------------------------	---	-------------------

Meßschrank für 3-teil. Messplatte

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Bayernwerk AG oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel


(1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Zählerwechselschrank IP54
(Zählerwechselplatte 3-teil. Beistellung NB)

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 2

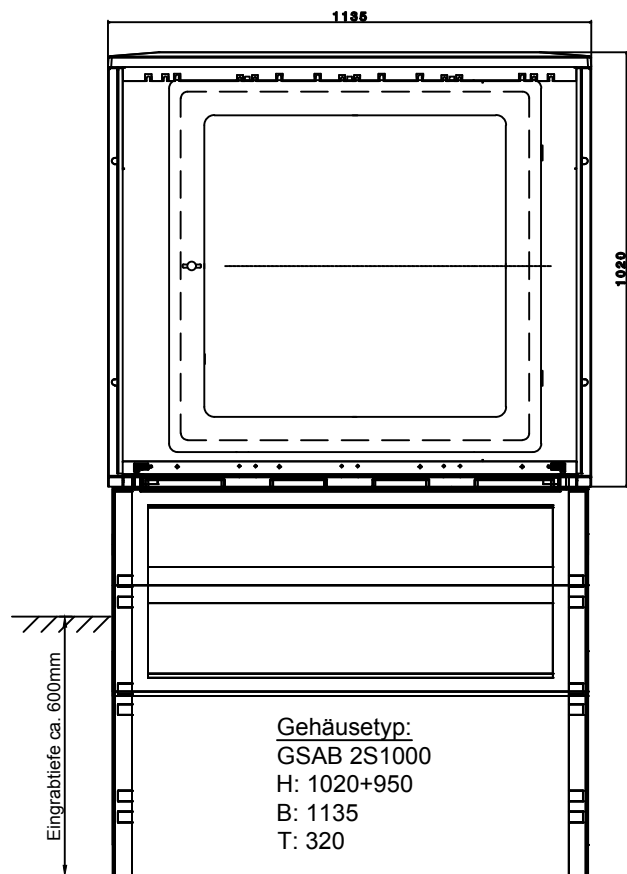

			Datum	09.03.2018	Projekt: Meßschrank	Ang.-Nr.:	
			Bearb.	Ch.Vonnoe	Bst.Nr.:	02.WMS.001	
			Gepr.		Urspr.		Ers.f.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.



Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.
----------------------------------	--	-------------------