

Wandlerrmessung 250A

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB 2012 TEN Thüringer Energienetze oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule: IP 44
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe: grau , ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)


bestehend aus :

- 1xNH2 Sicherungslastschaltleiste Zugang NB (V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- Wandlerbausatz nach DIN 42600-2 mit Wandlerlaschen Form A 30x10x170mm
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
- NH3-Sicherungslastschaltleiste 4-polig (V-Klemme 10-240mm²) als Kundenlastschalter incl. Überlast- und Kurzschlusschutz
- Sekundärverdrahtung 2,5mm² Cu in Isoliererdrohr (Strompfad H07V-K; Spannungspfad NSGAFÖU)
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial
- RAL-Lackierung

**Zustimmung
Netzbetreiber
einholen!**

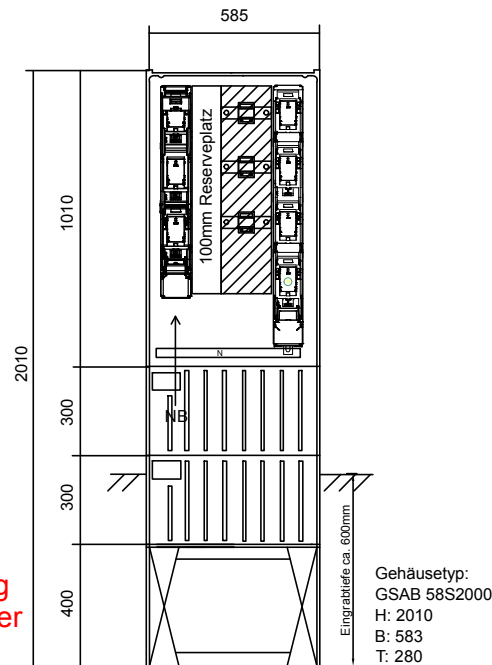

Meßschrank

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB 2012 TEN Thüringer Energienetze oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule: IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe: grau , ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)


bestehend aus :

- Vorrichtung zur Aufnahme der Isoliermontageplatte 750x750mm
- Schaltschrankheizung incl. Thermostat, Sicherung und Verdrahtung

optional:

- Sockelfüllmaterial

**Zustimmung
Netzbetreiber
einholen!**

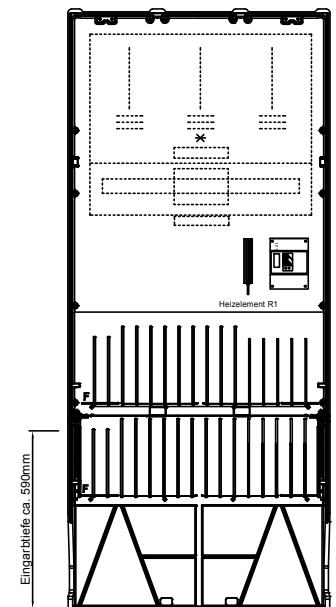

Gehäusetyp:
GSAB 88S2000
H : 1390 + 665
B : 884
T : 272

Datum :	04.01.2019	Projekt :	Wandlerrmessung 250A	Angebotsnummer :	21800...		Datenblatt Nummer :	1	Datum :	04.01.2019	Projekt :	Meßschrank	Angebotsnummer :	21800...		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	01.W250.NH4-88S	AB-Nummer :		Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30		Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	01.WMS.88S	AB-Nummer :		Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30	