

Meß-/Wandlerschrank 250A (<135 kW)

konform zu VDE-AR-N 4105:2018-11

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB TEN Thüringer Energienetze oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe: grau , ähnlich RAL 7035


Schließung: Doppelschwenkhebel

(Kundenzylinder eingebaut)

Zustimmung
Netzbetreiber
einholen!!

bestehend aus :

- 1xNH2 Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- Wandlerbausatz nach DIN 42600-2 mit Wandlerlaschen
Form A 30x10x170
- 4-Leiter-Sammelschienenensystem 250A
- 1xNH3 Sicherungslastschaltleiste 4polig
als Kundenlastschalter incl. Überlast- und Kurzschlussschutz
- Kuppelschalter 1xLeistungsschutz 135kW , AC 3, 4-polig
inkl. Abgangsklemme V-Klemme 10-240mm²
- Sekundärverdrahtung 2,5mm² Cu in Isolier-Erdrohr
(Strompfad H07V-K; Sannungspfad NSGFÖU)
- NA-Schutz nach AR4105:2018-11 inkl. Versicherungen
- NeS-Feld für Netzsicherheitsmanagement
- Vorrichtung zur Aufnahme der Isoliermontageplatte 750x750mm
- Schaltschrankheizung incl. Thermostat, Sicherung
und Verdrahtung
- Kabelabfangschiene

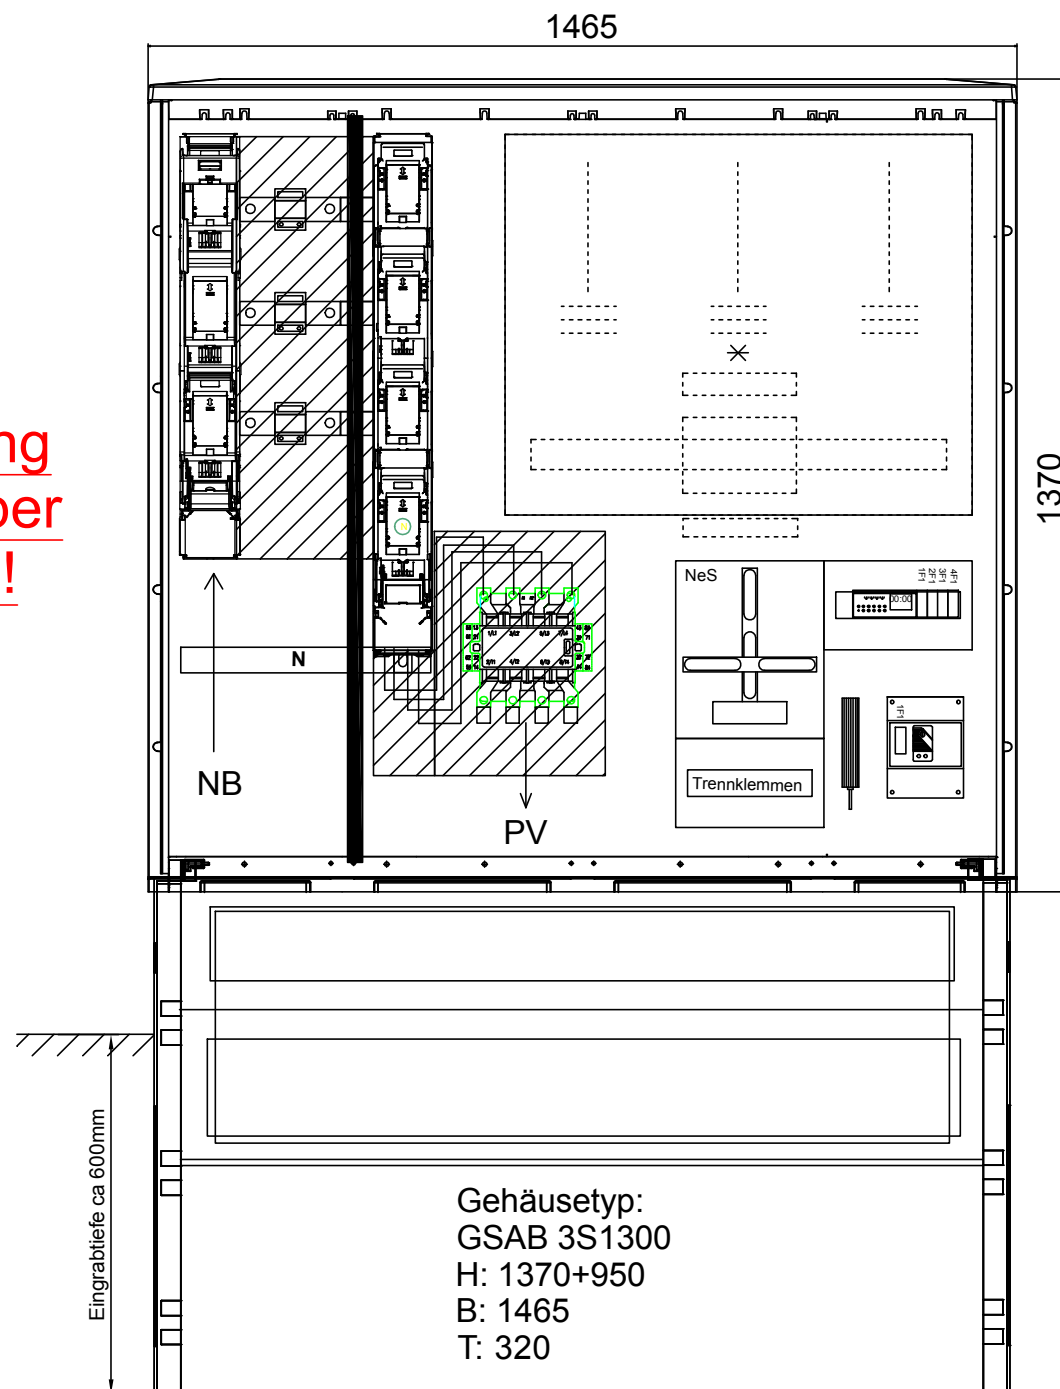

Gehäusotyp:
GSAB 3S1300
H: 1370+950
B: 1465
T: 320

Datum :	09.01.2020	Projekt :	Wandlermessung 250A für Einspeiseanlagen	Angebotsnummer :	2200...	Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	G.Suriano	Bestellnummer:	01.W250.NH4-AR-01	AB-Nummer :		Seite :	
						Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30