

Meß-/Wandlerschrank 250A

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Westnetz GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart Zählerfeld: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB (V-Klemme 95-240mm², 3x1-polig schaltbar)
- 1xNH00 Sicherungslastschaltleiste Vorsicherung ÜSS +1xÜSS Kombiableiter TN-S TYP 1+2
- 5-Leiter Sammelschienensystem 30x10mm CU-blank inkl. Brücke zw. N u. PE
- Wandlerbaussatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170mm
- Wandlersekundärverdrahtung:

- Strompfad: H07V-K 4mm²; Spannungspfad NSGAFÖU 4mm²



- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste Abgang (V-Klemme 95-240mm², 3x1-polig schaltbar)
- 1x Reserveplatz 100mm im Abgang
- 1xWandlerzählerfeld Dreipunkt-Befestigung 450x250mm
- 1xRfZ Feld 300x250mm unbestückt
- 1xWandlerzusatzraum 300x250mm inkl. Prüf-/Trennklemmenleiste
- 1xRfZ (zusätzlicher Raum für Zusatzanwendung) 150x250mm mit Spannungsversorgung B6 25kA + Buchsenstecker
- 2xAAR (Anlagenseitiger Anschlussraum) 150x250mm mit tiefgelegter Hutschiene (1xRJ45 Buchse) (Steuersignal-Klemmleiste ist optional)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1

**Zustimmung
Netzbetreiber
einholen !**

Abnehmbare Blende

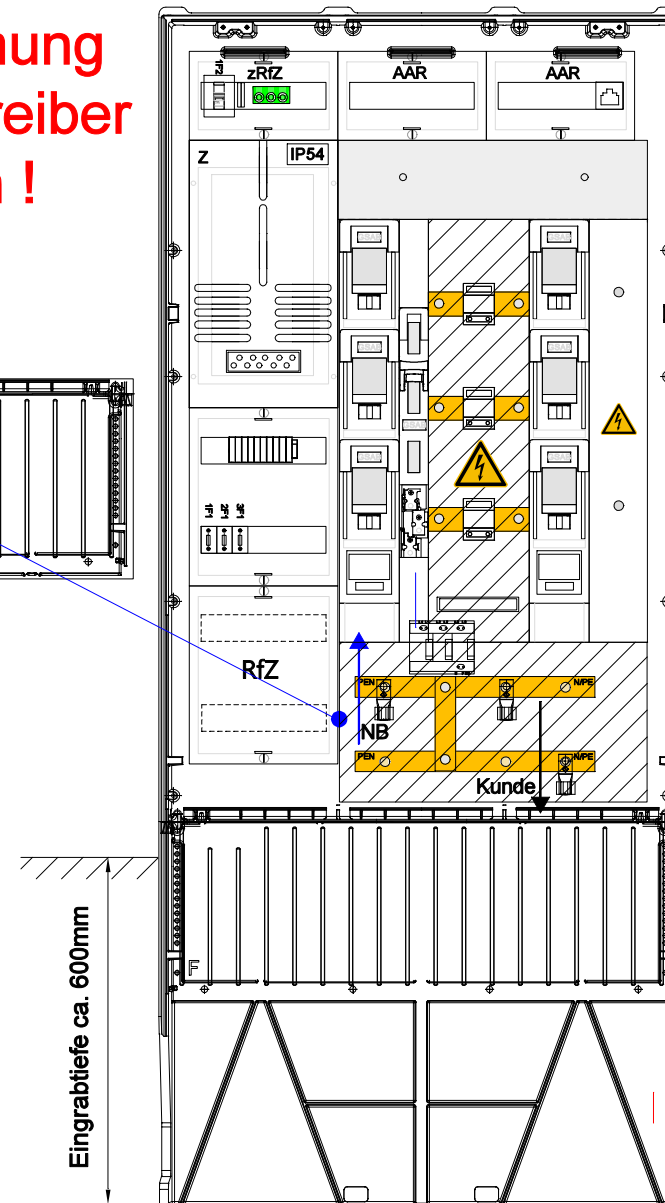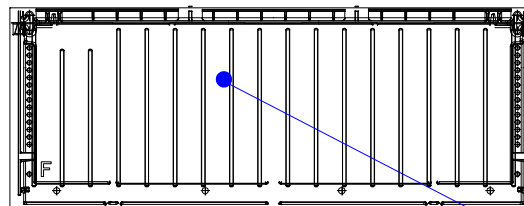

Gehäusetyp:
GSAB 88S2000
H: 1390+665
B: 883
T: 278

Datum :	03.11.2025	Projekt :	Wandlermessung 250A	Angebotsnummer :	2250..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	22.W250.88S	AB-Nummer :			Seite :	
						Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0 99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30		