Meß-/Wandlerschrank 160A

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5
Nach TAB 2012 Mitteldeutschland sowie TR5
,,ZAS für Freiluft NS-Übergabe Stelle bis 630A" der Mitnetz
Schutzart der Säule: IP 44
Schutzart Zählerfeld: IP 54, Zählerfeld mit Bedienfenster
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester
Farbe: grau , ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

Zustimmung Netzbetreiber einholen!!

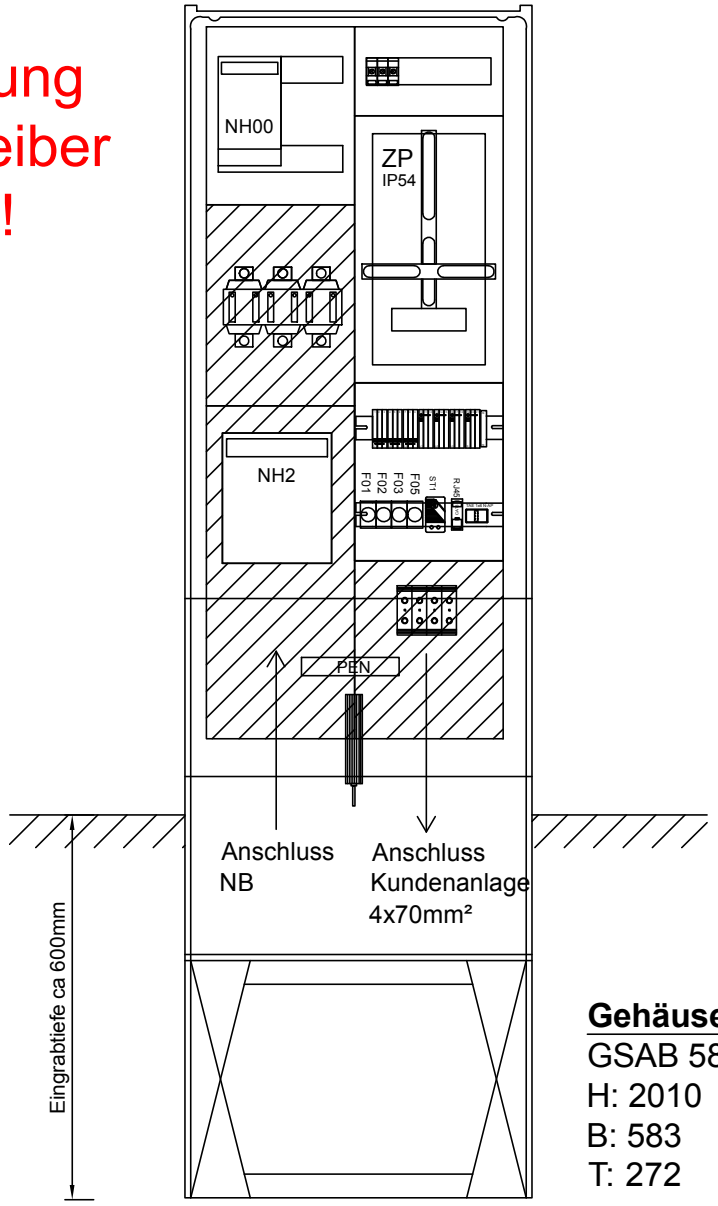

Gehäusetyp:
GSAB 58S2000
H: 2010
B: 583
T: 272

bestehend aus :

- 1x NH2-Trenner 3polig Zugang NB (Direktanschlußklemme bis 240mm²)
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A
- Wandlerbaussatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170
- 1x NH00-Lasttrennschalter 3polig
- 1xWandler-Zählerfeld nach DIN 43870 450mm mit
    - Wandlerprüf- und Trennklemmen nach Vorgabe NB
    - Sicherungselement D01/10A 3polig
    - Schaltschrankheizung mit Thermostat SH45 und Sicherung
    - TAE-Dose 1x6 N-AP
    - RJ45-Dose
    - 3xLeuchtaster im OAR
- Abgangsklemmen 4-polig
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

Hinweis: Bei Messstellenbetreiber Mitnetz kein SDE-Platz gefordert

				Datum	09.09.2015	Projekt: Wandlermessung	Ang.-Nr.:	GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	=
				Bearb.	M.Biermann	Best.-Nr.:03.W160.001-1	Auf.-Nr.:		+
				Gepr.				Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr. Ers.f.	Ers.d.	99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.