

# Meß-/Wandlerschrank / ZAS EZA <200kVA (Überschusseinspeisung)

NA-Schutz konform zu VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4110

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAR E.DIS Netz GmbH sowie TAB-gleiche

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart Zählerfeld: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035


Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

Zustimmung  
Netzbetreiber  
einholen

bestehend aus:

- 1xNH3-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB  
(V-Klemme 10-70/95-240mm<sup>2</sup>, 1x3pol schaltbar)
- 1x100mm Reserveplatzabdeckung
- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x10mm CU blank
- 2xWandlerbausatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170
- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste Abgang Bezug  
(V-Klemme 10-70/95-240mm<sup>2</sup>, 1x3pol schaltbar)
- 1xNH3-Sicherungslastschaltleiste (anlagenseitige Trennstelle)
- 1xLasttrennschalter 200kVA AC3, 3-polig inkl. V-Klemmen bis 240mm<sup>2</sup> (PV Abgang)
- 1xgetaktete Spannungsversorgung
- 2xWandler-Zählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 2xTSG-Feld 300mm für Modem und NSM (Eins-Man-Schaltung)
- Verteilerfeld mit Wandlerprüf- und Trennklemmen nach Vorgabe NB,  
Spannungspfadssicherung B6/25kA 3-polig
- NA-Schutz nach VDE-AR-N 4110 inkl. Vorsicherung
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

Eingrabetiefe ca. 600mm

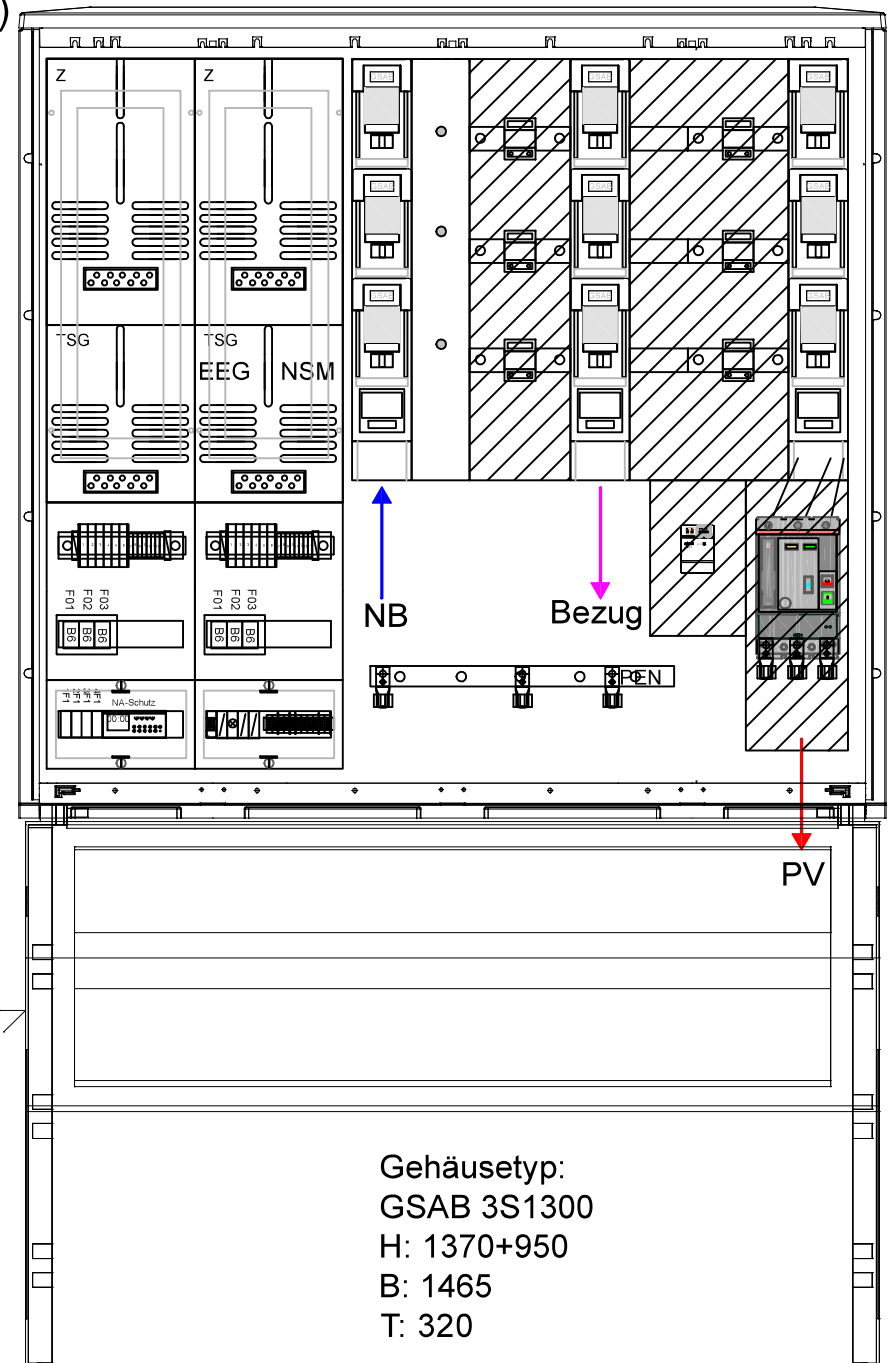

Gehäusotyp:  
GSAB 3S1300  
H: 1370+950  
B: 1465  
T: 320

|              |            |                |                                             |                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |   |
|--------------|------------|----------------|---------------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---|
| Datum :      | 07.11.2023 | Projekt :      | Wandlerrmessung 400A Überschuss. bis 200kVA | Angebotsnummer : | 223... |  | Datenblatt Nummer :              |                                               | 1 |
| Bearbeiter : | M.Biermann | Bestellnummer: | 08.W400.AR-01Ei                             | AB-Nummer :      |        |                                                                                       | Seite :                          |                                               |   |
|              |            |                |                                             |                  |        |                                                                                       | Lindenstraße 23<br>99718 Greußen | Tel: +49 3636 7614-0<br>Fax: +49 3636 7614-30 |   |