

Zähleranschlußsäule, 1 Zähler

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB Bayernwerk AG oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54 mit Bedienfenster

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung :Doppelschwenkhebel (Kundenzyl. eingeb.)

bestehend aus :

- HAK 3xNH00
- Sammelschienensystem 250A
- Platz für selektive Hauptleitungsschutzschalter
- 5-Leiter Verdrahtung
- HLAKL 25qmm,5pol.

optional:

- Einbau selkt. Hauptleitungsschutzschalter
entsprechend der benötigten Leistung
- RAL-Lackierung (Gehäuseaußenseite)

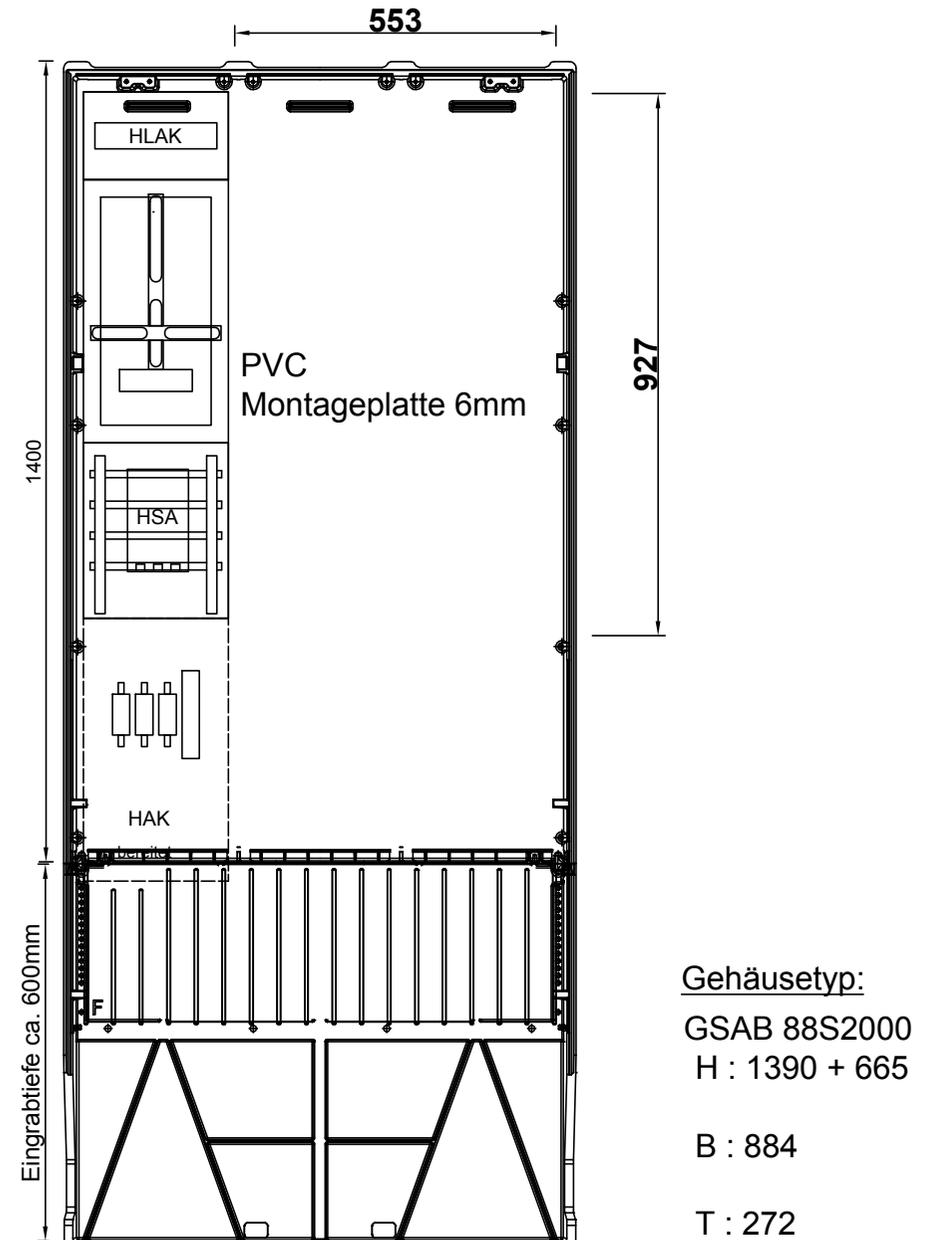

Gehäusotyp:

GSAB 88S2000

H : 1390 + 665

B : 884

T : 272

			Datum	22.09.2015	Proj.: ZAS m. freier MOBLA	Ang.-Nr.: 215....
			Bearb.	H.Vonnoe	Best-Nr: 02.88.1P11HAK	Auf.-Nr.:
			Gepr.		Urspr.	Ers.f.
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Ers.d.



Lindenstraße 23	Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1	v.
99718 Greußen	Fax: 49/03636/7614-30	1	Bl.