Zähleranschlußsäule, 1 Zähler

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

NB - Teil nach TAB TEN Thüringer Energienetze
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerplätze : IP 54
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH00
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A
- 4-Leiter Verdrahtung
- HLAKL 25mm²,4pol.

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einbau von sel. HSA
  entsprechend der benötigten Leistung

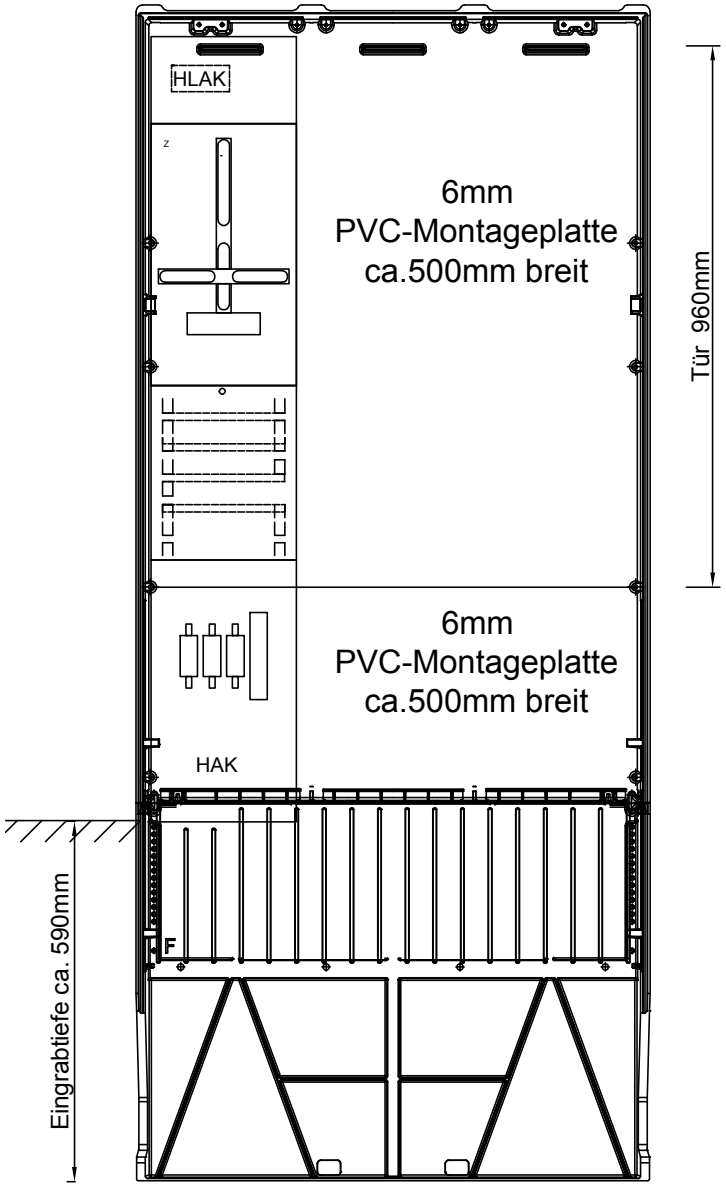

Gehäusetyp:

GSAB 88S2000
H : 1390 + 665

B : 884

T : 272

				Datum	29.09.2015	Projekt:ZAS 1Zähler	Ang.-Nr.:	
				Bearb.	H.Vonnoe	Best.Nr.01.88.1P11	Auf.-Nr.:	
				Gepr.				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ers.f.	Ers.d.	

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30

Bl. 1 v. 1 Bl.