

Zähleranschlußsäule, 1 Zählerfeld mit BKE-I

konform zu VDE-AR-N 4101 bzw.4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

Gehäuse geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Westfalen-Weser Netz oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart der Zählerfelder: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe: grau , ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschwenkhebel


(1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 1xHausanschlußkasten 3xNH00 eingebaut
- 4-Leiter-Sammelschienenensystem
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 1xZählerfeld mit BKE-I nach DIN V VDE V 0603-5
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- 1xHLAK 25mm², 4pol.

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- IP54 Abdeckhaube für Zähler
- 5-Leiter-Sammelschienenensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C
- RJ45-Buchse

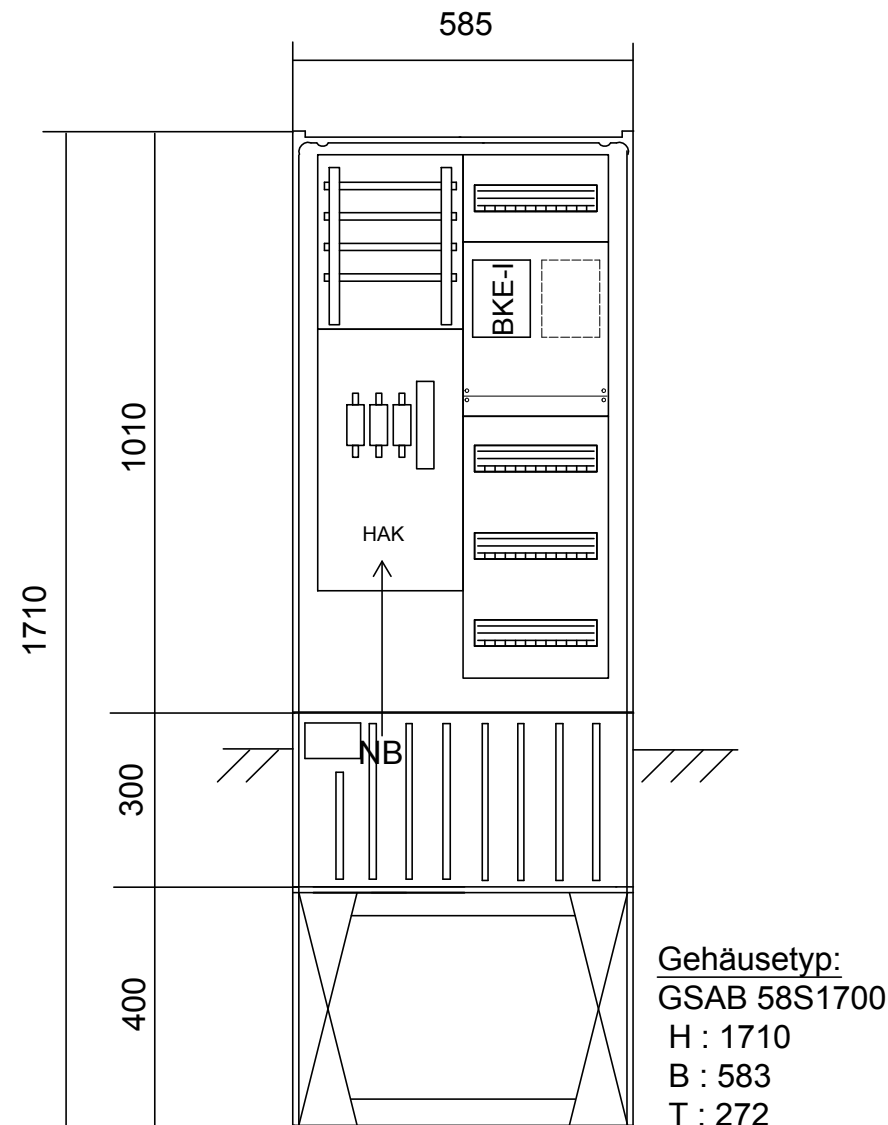

Gehäusotyp:
GSAB 58S1700
H : 1710
B : 583
T : 272

				Datum	20.02.2017	Elektronische Haushaltzähler 15.00.1P11bezV3	Ang.-Nr.: Auf.-Nr.:	
				Bearb.	H.Vonnoe			
				Gepr.				
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.



Lindenstraße 23 Tel: +49 36367614-0 Bl. 1 v.
99718 Greußen Fax: +49 36367614-30 1 Bl.