Zähleranschlußsäule, 1 Zählerfeld mit BKE-I

konform zu VDE-AR-N 4101 bzw.4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
Gehäuse geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB 2013 Westnetz GmbH oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule: IP 44
Schutzart der Zählerfelder: IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe: grau , ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 1xHausanschlußkasten 3xNH00 eingebaut
- 4-Leiter-Sammelschienensystem
  vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 1xZählerfeld mit BKE-I nach DIN V VDE V 0603-5
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- 1xHLAK 25mm², 4pol.

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- IP54 Abdeckhaube für Zähler
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C
- RJ45-Buchse

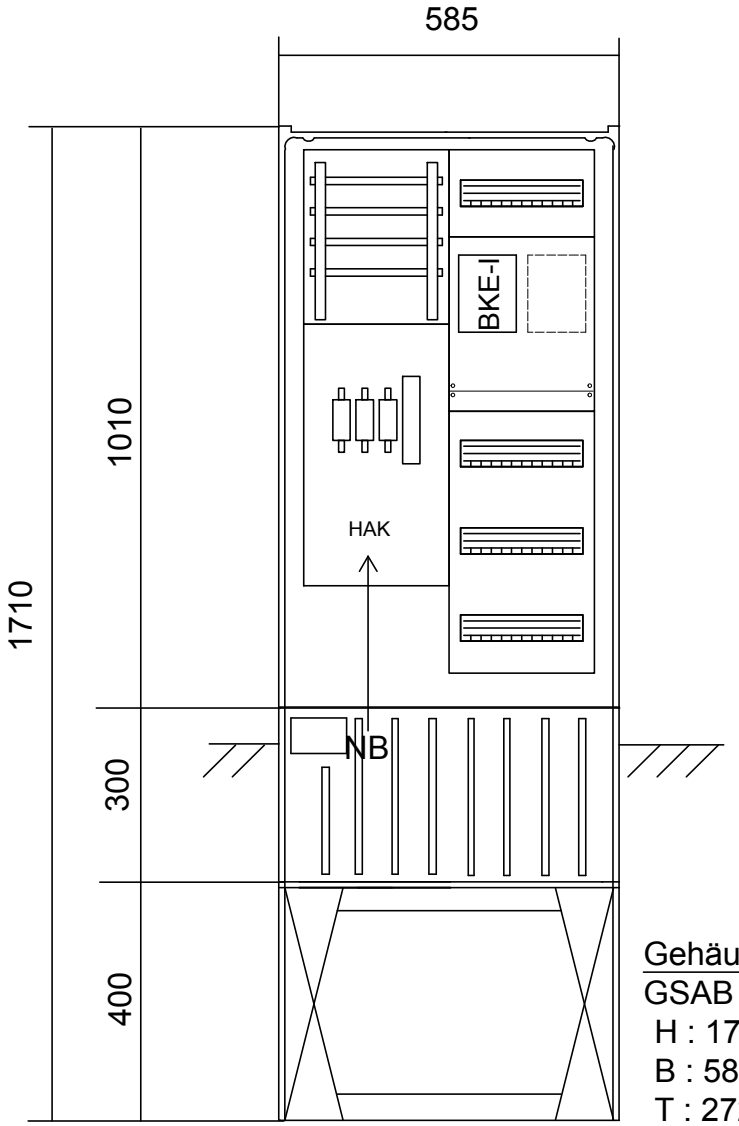

Gehäusetyp:
GSAB 58S1700
H : 1710
B : 583
T : 272

				Datum	28.11.2016	Elektronische Haushaltzähler		Ang.-Nr.:	
				Bearb.	H.Vonnoe	**22.00.1P11bezV3**		Auf.-Nr.:	
				Gepr.					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH

Lindenstraße 23 Tel: +49 36367614-0
99718 Greußen Fax: +49 36367614-30

Bl. 1 v. 1 Bl.