

Zähleranschlußsäule, 1 Zähler/TSG

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

NB - Teil nach TAB E.ON e.dis AG od. TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54, vorber.

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel (Kundenzyl. eingeb.)

bestehend aus :

- Montagevorrichtung für HAK 3xNH00
- Sammelschiene 250A
- TSG Sicherung D01
- 7-pol. Steuerleitungsklemme
- 5-Leiter Verdrahtung
- HLAKL 25qmm,5pol.

optional:

- Einbau von selektiven Hauptleitungsschutzschaltern entsprechend der benötigten Leistung

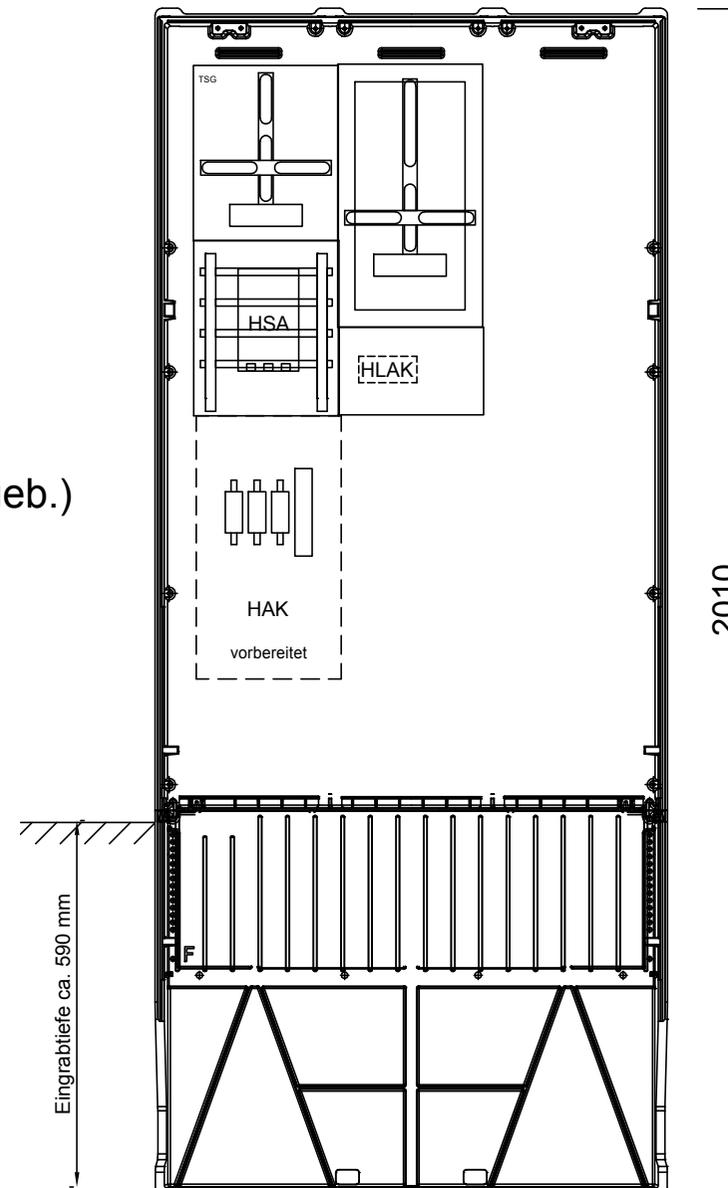

Gehäusotyp:

GSAB 88S2000

H : 1390 + 665

B : 884

T : 272

				Datum	31.03.2016	Projekt: Best-Nr.08.88.1P1	Ang.-Nr.:		=		
				Bearb.	H.Vonnoe		Auf.-Nr.:			+	
				Gepr.			Ers.d.				
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.		Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 36367614-0 Fax: +49 36367614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.

