


DTL 2 P-L

**DTL 24 P kombiniert mit Kanalventilator EPK / DPK und Elektro-Lufferhitzer DHP ..
- 28**

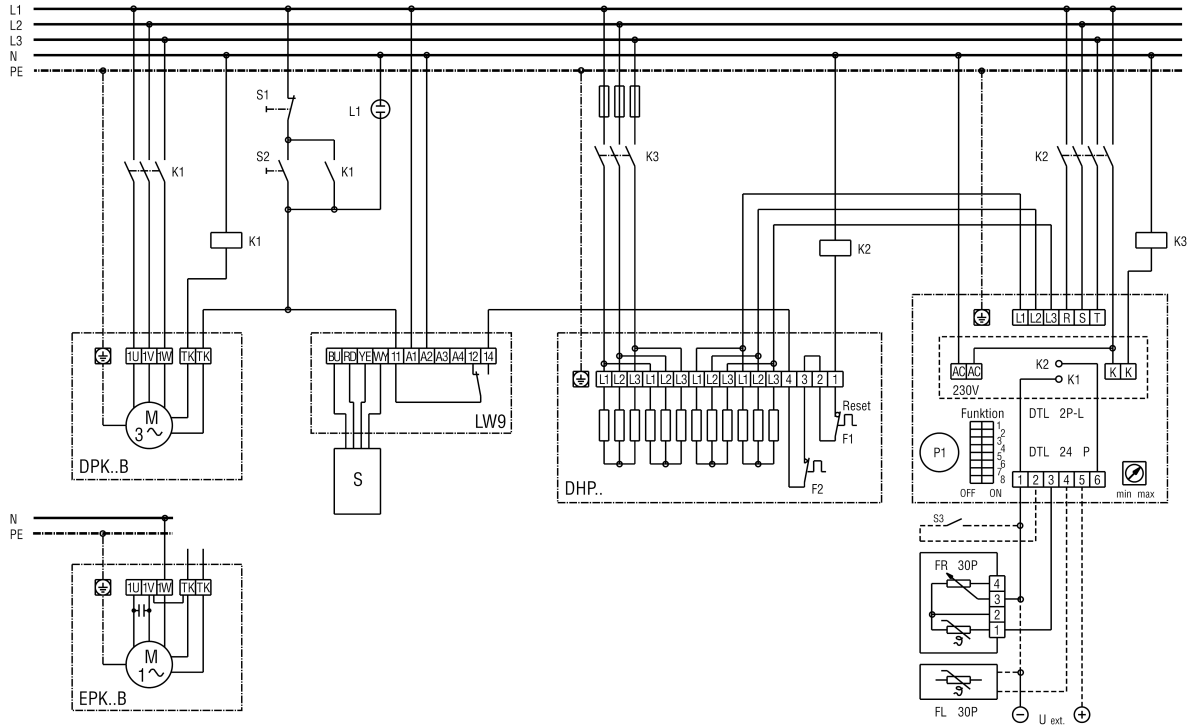

DTL 2 P-L

- S1 - Taster Anlage Aus
 - S2 - Taster Anlage Ein
 - K1 - Ventilator Ein (Schütz US16)
 - LW 9 - Luftstromwächter
 - DHP.. - Elektro-Lufterhitzer
 - F1 - Temperaturbegrenzer
 - F2 - Sicherheitstemperaturbegrenzer
 - K2 - Freigabe Heizung (K2 bauseits)
 - K3 - Freigabe Heizung (K3 bauseits)
 - DPK..B - Kanalventilator Drehstrom
 - EPK..B - Kanalventilator Wechselstrom
 - Potentiometer
 - SW - Sollwertsteller 0 °C bis 30 °C
 - Min - Minimalbegrenzung der Zulufttemperatur
 - Max - Maximalbegrenzung der Zulufttemperatur
 - CT - Zykluszeit 6 - 120 Sekunden
 - Codierschalter
 - 1 - Oben (ON) = Interner Sollwertsteller
 - 1 - Unten (OFF) = Extremer Sollwertsteller
 - 2 - ON/OFF = Minimalbegrenzung Ein/Aus
 - 3 - ON/OFF = Maximalbegrenzung Ein/Aus
- Die Minimal- und Maximalbegrenzung kann separat oder gemeinsam aktiviert sein.
- ① Kanalfühler FL 30 P, Sollwertsteller im DTL 24 P
 - ② Raumfühler und Sollwertsteller im FR 30 P
 - ③ Kanalfühler FL 30 P, Sollwertsteller im FR 30 P
 - ④ Zuluftkanalfühler FL 30 P für Minimal- und Maximalbegrenzung
 - ⑤ Brücke J1 entfernen
-